

A

B

C

D

1

2

3

4

5



6

A

B

C

D

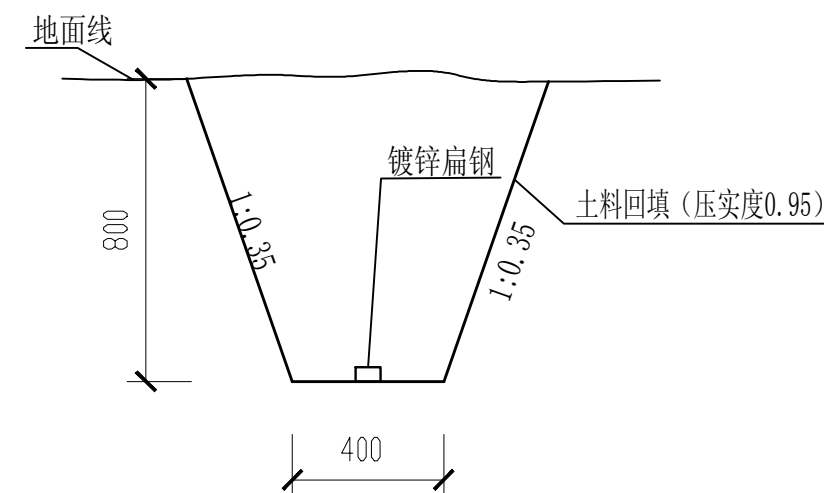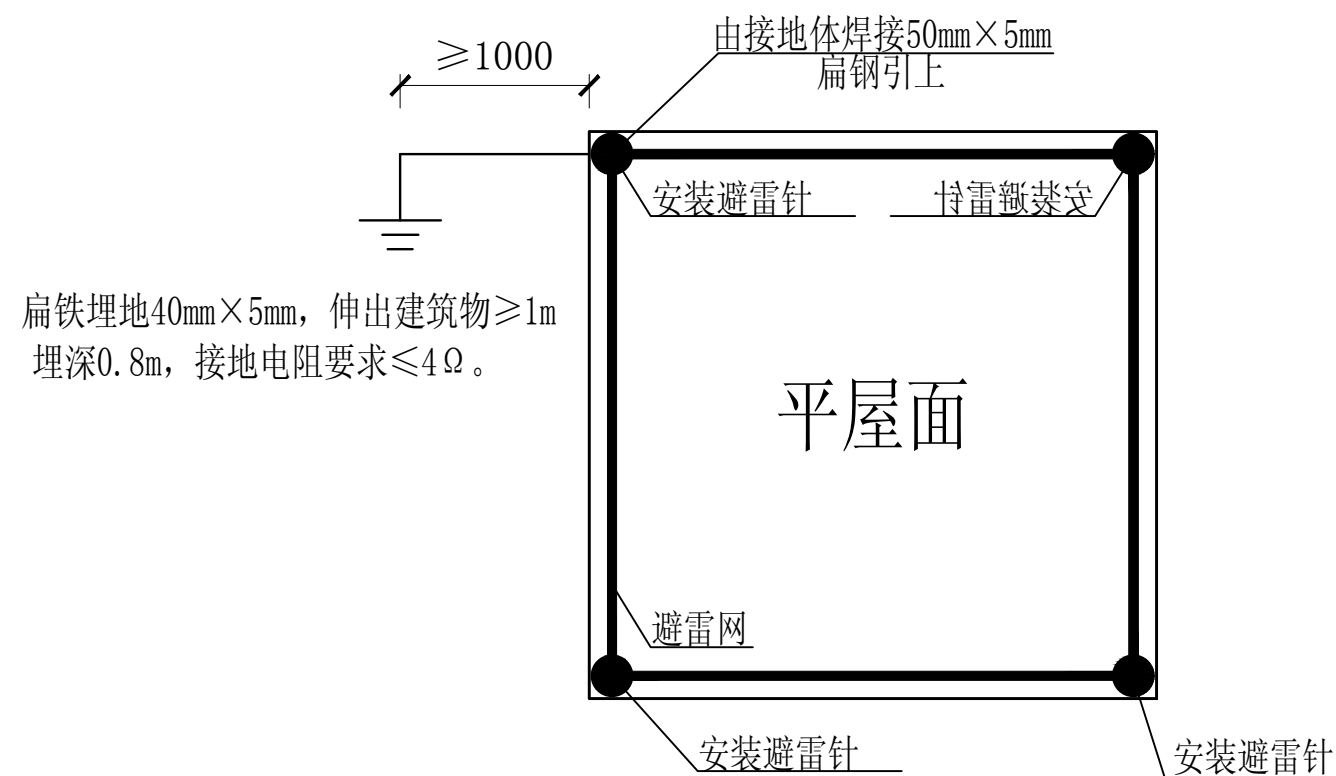

镀锌扁钢埋地槽挖大样图

1:20

说明：

- 1、图中高程按m计，其他均按mm计
- 2、避雷设施由避雷针与避雷网组成，避雷网沿女儿墙敷设，长度11.04m，在平屋顶上安装4根避雷针，分布在房屋四角。采用角钢连接与扁钢埋地连接，埋深0.8m。
- 3、防雷接地施工套用国家标准图集《建筑物防雷设施安装》（15D501），接闪杆与引下线安装，接地电阻要求≤4Ω。

广西南宁水利电力设计院有限公司

核定			南宁市邕宁区新江镇屯亮村		技施 设计
审查			供水保障工程		水工 部分
校核			泵房防雷接地总平面图		
设计					
制图					
工程负责人			比 例	见图	日 期
设计证号	A145004942		图 号	屯亮-人饮-35	档案号
			2026. 05		

1

2

3

4

5

6