




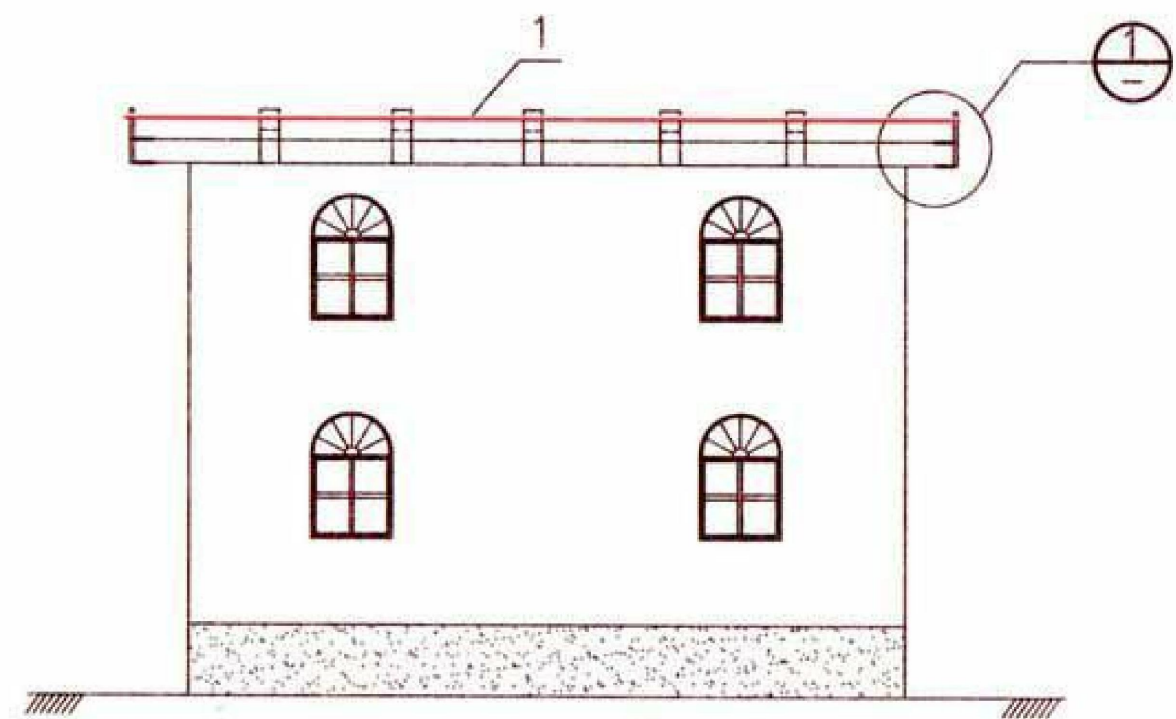

加气板平屋顶立面接闪带布置图

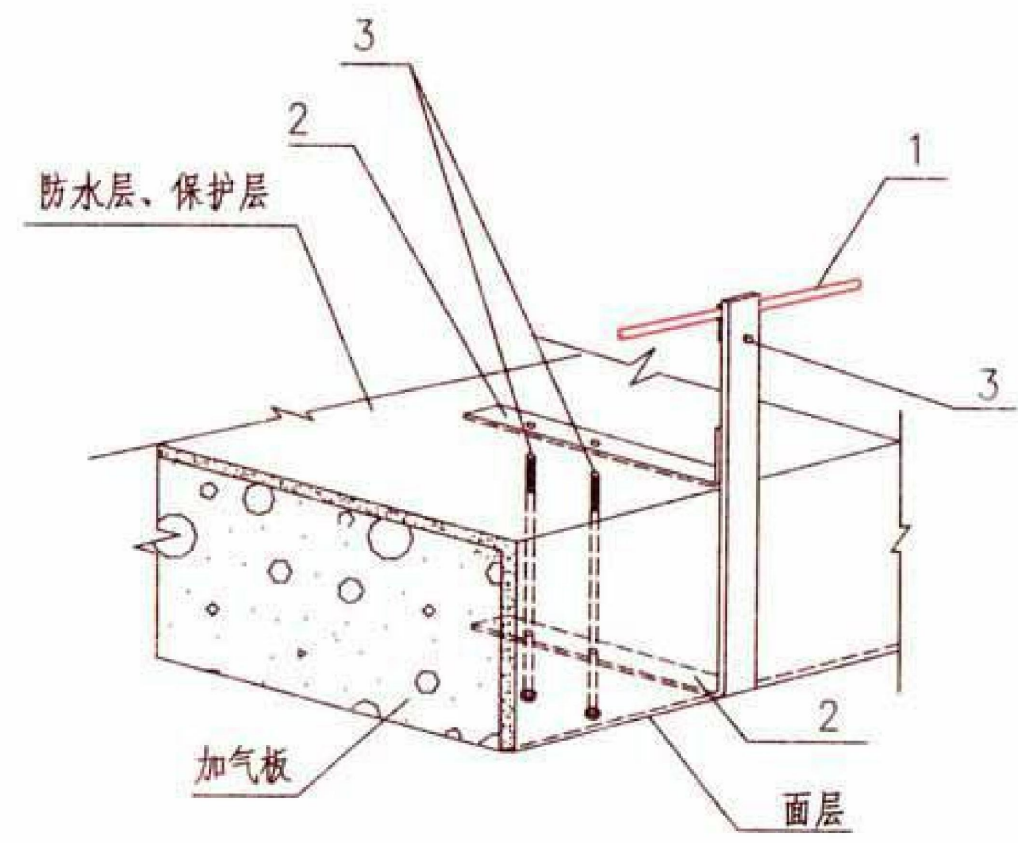

接闪带支架安装透视图

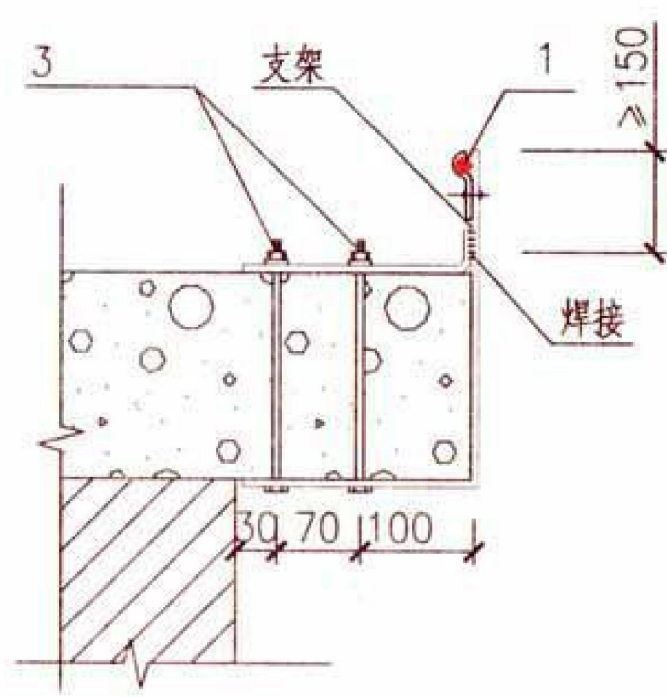

①

- 注：1. 本图仅表示不带外保温的加气板屋面上接闪带支架的安装，带外保温的加气板屋面参照亦可参照此图施工。
2. 接闪带选型及接闪带与接闪带支架的连接方式由工程设计定。
3. 支架应在抹灰前安装，以便抹入灰层。

广西南宁水利电力设计院有限公司						
核 定			南宁市邕宁区新江镇屯亮村 供水保障工程		技施 设计	
审 查					水工 部分	
校 核			避雷针接地大样图（1/2）			
设 计						
制 图						
工程负责人			比 例	见图	日 期	2026.05
设计证号	A145004942		图 号	屯亮-人饮-36	档案号	