


4号零件

底座平面B型

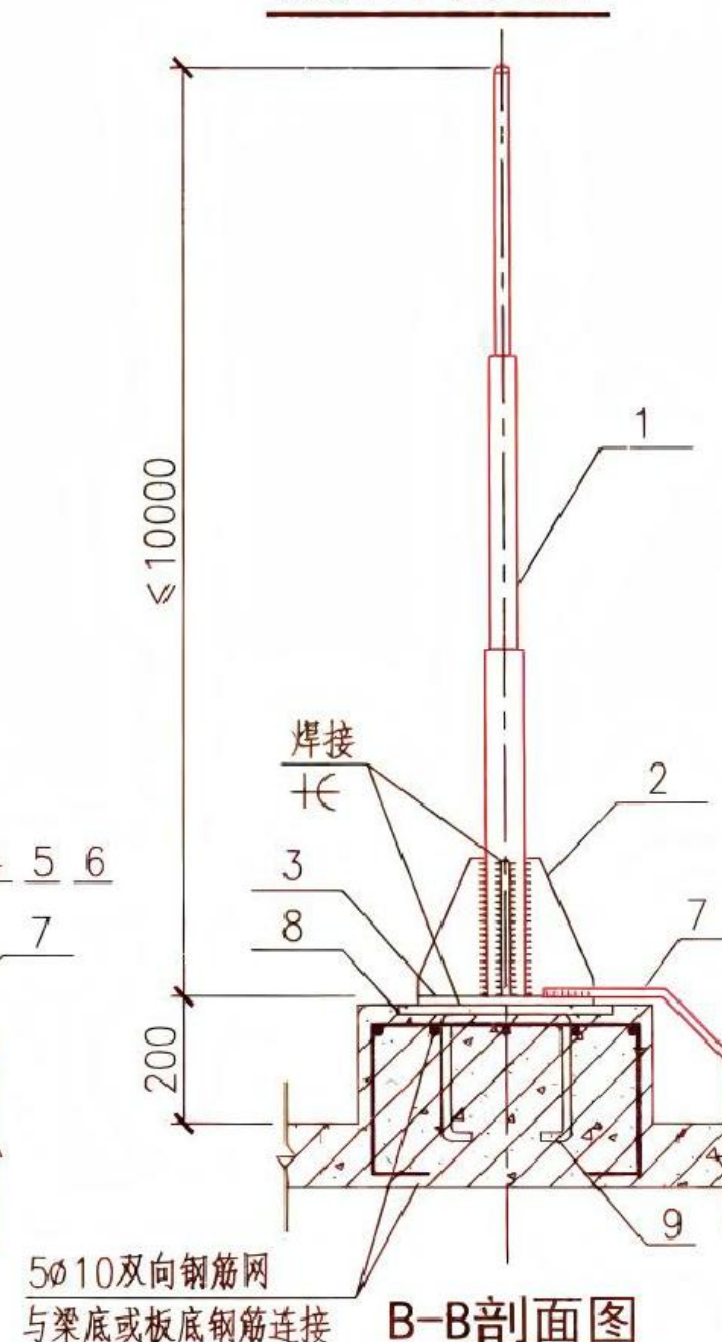

B-B剖面图

注：1. A型中底座与屋面板同时捣制，底脚螺栓预埋在底座内，最少应有2个与底座钢筋连接；B型中底座与屋面板同时捣制，底脚板与铁脚预埋在底座内，最少应有2个与底座钢筋连接。

2. 接闪杆杆管采用热镀锌钢管。

3. 钢管壁厚不小于3mm。

广西南宁水利电力设计院有限公司

核 定			南宁市邕宁区新江镇屯亮村 供水保障工程			技 施 设 计
审 查						水 工 部 分
校 核			避雷针接地大样图 (2/2)			
设 计						
制 图						
工程负责人						
设计证号	A145004942		比 例	见图	日 期	2026.05
			图 号	屯亮-人饮-37	档案号	

避雷针接地大样图 (2/2)

例	见图	日 期	2026. 05
---	----	-----	----------

图 号	屯亮-人饮-37	档案号
-----	----------	-----