



A

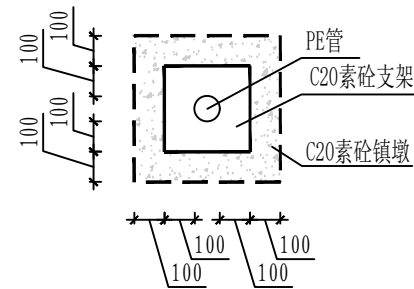


排气阀平面图

1:25

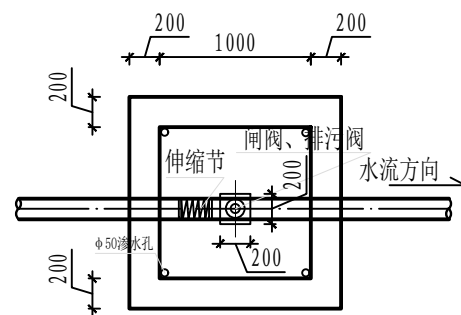

阀门井平面图


1:50

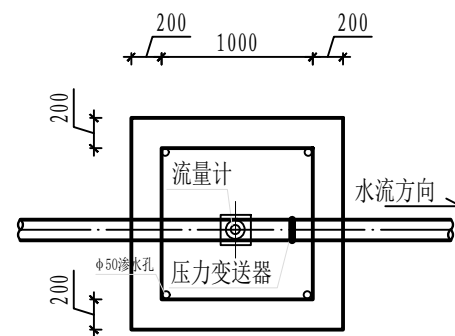

电磁流量计阀井平面图


1:50

B

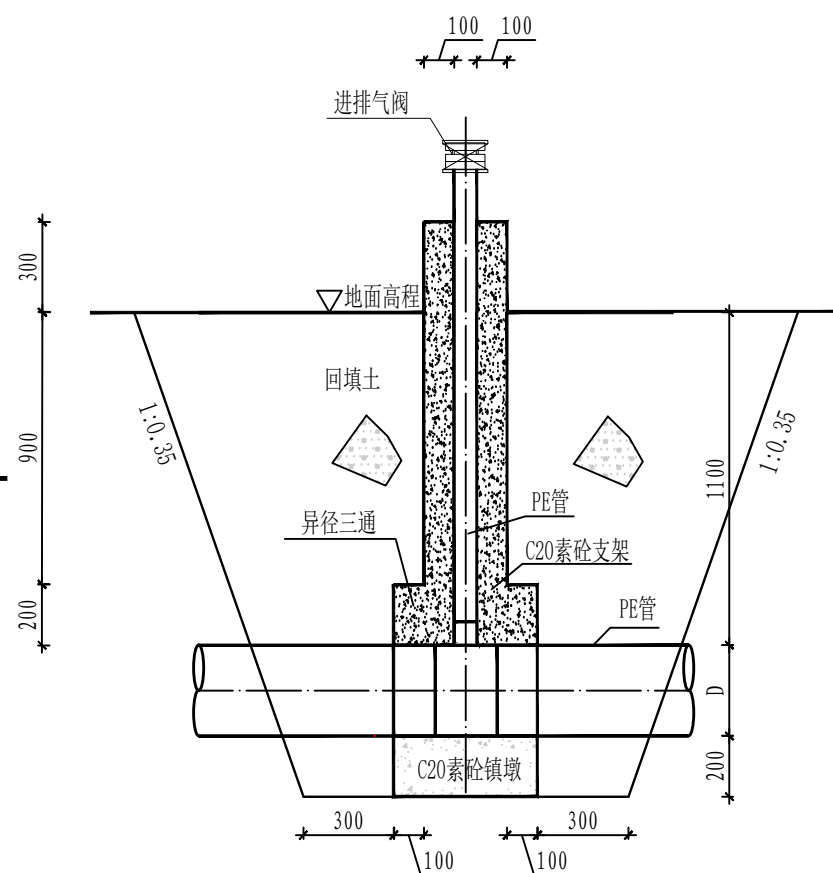


排气阀剖面图

1:25

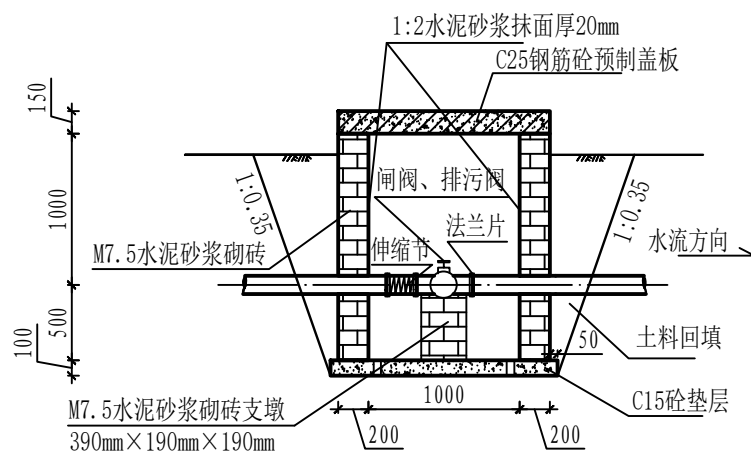

阀门井剖面图


1:50

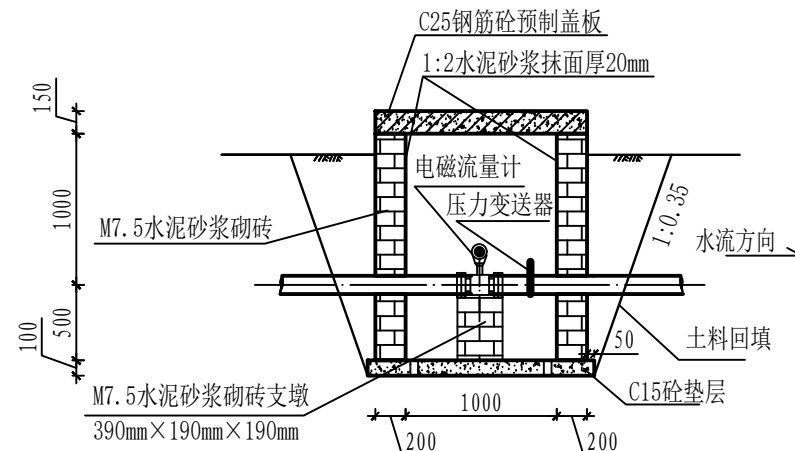

电磁流量计阀井剖面图

1:50

C

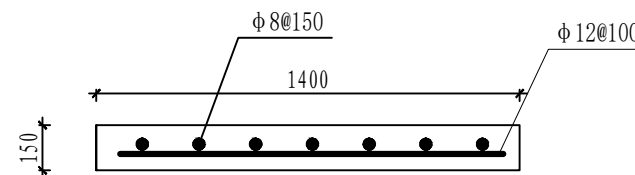

阀门井盖板配筋图

1:25

(分2块, 每块700mm×1400mm)

D

说明:

- 1、图中高程单位按m计, 其余均为mm计; 本工程阀井共计21个
- 2、钢筋: 直径 $\leq 10\text{mm}$ 为HPB300钢筋 (I) 直径 $\geq 12\text{mm}$ 为HRB335钢筋 (II)
- 3、砼保护层: 板: 20mm; 本设计砼和砂浆均采用42.5MPa水泥; 墙体砌筑采用MU10实心陶粒标准砖, 规格 $240\text{mm}\times 115\text{mm}\times 53\text{mm}$; 支墩采用MU7.5两孔混凝土小型空心砌块, 规格 $390\text{mm}\times 190\text{mm}\times 190\text{mm}$ 。
- 4、每个闸阀井四角各设1个渗水孔, 孔径 $\Phi 50$;
- 5、设计荷载: 超汽20级车; 土壤条件: $1800\text{kg}/\text{m}^3$, 内摩擦角 $\theta=30^\circ$; 无地下水;
- 6、本图纸及说明如有不详之处, 按现行施工规范进行施工。

广西南宁水利电力设计院有限公司

核 定			南宁市邕宁区新江镇屯亮村			技施 设计
审 查			供水保障工程			水工 部分
校 核			1000*1000阀门井大样图 排气阀大样图			
设 计						
制 图						
工程负责人			比 例	见图	日 期	2026.5
设计证号	A145004942		图 号	屯亮-人饮-26	档案号	

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D