

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4. 本项目所属行业均为：工业。

服务需求一览表				
序号	标的的名称	单位	数量	服务需求
1	横州市人民医院被服类	1	年	一、制作服务要求 1、具体采购的布草制作及被服品种见下表《被服供应清单》，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算。 所有被服的款式和颜色最终以采购人需求为准。 2、本项目要求中标人有货品库存，并结合医院实际使用情况及时补货，中标人要保证货物的正常供应。 3、中标人要严格按照采购人仓库已有款式要求，材质、质量和设计都要按照采购人提供已有的货物标准执行。 4、供货及时，严格按采购方要求的数量分批分量及时供货，不得随意变更产品品种、数量。 5、供货商需要按医院通知数量、时间要求，分批送货到医院后勤保障科

采购

物资仓库或指定场所。

6、以下所有被服类物品面料：100%棉材质缩水率需在 3%-5%之间；CVC混纺和涤棉混纺材质缩水率≤3%。

7、以下清单所有物品都要印横州市人民医院字样，具体要加印科室名字的在最后订单下单前会提前备注告知。

8、订单确认前需要供货商提供成品样板与我院后勤保障科具体核对无误后才可批量生产及发货。

二、《被服供应清单》

序号	物品名称	规格参数	单位	年预估量	最高控制单价(元)	最高控制金额(元)
1	约束带	1. 颜色：墨绿色 2. 面料材质：棉涤混纺（65%棉 35%涤 允差±5%） 3. 规格：四根绑带，长160cm，中间夹棉板面35*18cm；中间板与包布多缝线加固 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 5. 要求缝一小块白布印科室名称“神外” 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-1	条	20	42	840.00
2	脚套	1. 颜色：墨绿色 2. 面料材质：棉涤混纺（65%棉 35%涤 允差±5%） 3. 规格：上、下宽 40cm，长 100cm，一头带松紧 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58 5. 要求缝一小块白布印科室名称“神外” 款式参考附件 2-被服样板照片-2	个	50	35	1750.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						留 款式参考附件 2-被服样 板照片-20				
				21	妇检 床床 罩	1. 颜色：墨绿色 2. 材质：100%棉（预留） 3. 床尺寸：长 123cm， 宽 60cm，边厚 8cm；两边 扶手尺寸约：20*25cm； 床罩长 125cm 宽 70cm，开叉端宽 80cm 4. 款式：顶部有 15cm 位 置需要包裹缝合并锁边； 在尾部中间距离床罩边 缘 15cm 位置，开有一个 弧形开口，开口尺寸 15*20cm，左右两侧均留 有 30cm 并缝有两根绑 带；能包裹住妇检床；具 体尺寸下单前要拿样板 量过才能确保准确 款式参考附件 2-被服样 板照片-21	张	50	50	2500.00
				22	病员 服	1. 颜色：粉白条纹 2. 材质：涤棉混纺（65% 涤+35%棉 允差±2%） 3. 尺码：L 码 4. 纱支：≥21S*21S；密 度≥108*58；耐氯漂、耐 高温消毒（≥120℃） 5. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安 全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-22	套	100	66	6600.00

					23	儿科病房被套	1. 颜色：蓝色，卡通花色 2. 材质：CVC 棉涤混纺（65%棉+35%涤纶 允差±2%） 3. 规格：220*158cm，适用于 150*200 被芯 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 5. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-23	床	50	95	4750.00
					24	儿科粉色护士服	1. 颜色：粉色 2. 材质：涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 3. 款式：短袖上衣+长裤，娃娃领，有腰带，上衣口袋上方和裤子臀部右侧印印“横州市人民医院儿科” 4. 尺码：S 码—4 套；M 码—10 套；L 码—6 套；XL 码—4 套 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-24	套	24	80	1920.00
					25	值班室三件套	1. 颜色：蓝色系列，花色可选 2. 材质：CVC 棉涤混纺（65%棉+35%涤纶 允差±2%） 3. 规格：三件套（1 个被套，1 个床单，1 个枕套）被套尺寸 210*160cm，适用于 1.5m 的床 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 5. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准	套	8	145	1160.00

						26	胶单	1. 材质：天然橡胶（防水防渗透） 2. 颜色：棕色 3. 尺寸：85*130cm 4. 款式要求：胶单两边有白布连接方便掖进床垫下面起固定作用 5. 无异味，光滑无毛刺，能水洗 款式参考附件 2-被服样板照片-25	张	60	50	3000.00
						27	中单	1. 颜色：白色 2 材质：CVC 棉涤混纺（65%棉+35%涤纶 允差±2%） 3. 尺寸：130*110cm 4. 缝边，印字在角落，印“横州市人民医院肾内科” 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-49	张	30	45	1350.00
						28	被套	1. 颜色：蓝色格子款 2 材质：CVC 棉涤混纺（65%棉+35%涤纶 允差±2%） 3. 尺寸：220*158cm，适用于 150*200 的被芯 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 5. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-26	床	50	95	4750.00

[illegible]

					33	垫被	1. 颜色：白色 2. 材质：纯棉外层；羽丝棉填充物，透气性好 3 尺寸：90*200cm 款式参考附件 2-被服样板照片-28	张	45	60	2700.00
					34	青色 双层 长方巾	1. 颜色：墨绿色 2. 面料材质：CVC 棉涤混纺（65%棉 35%涤 允差±5%） 3. 规格：160cm*200cm（缩水后），双层 4. 包布除四边外不得有缝线，不得缝补 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-29	张	1500	78	117000.00
					35	青色 单层 切口巾	1. 颜色：墨绿色 2. 面料材质：CVC 棉涤混纺（65%棉 35%涤 允差±5%） 3. 规格：75cm*75cm（缩水后），单层 4. 包布除四边外不得有缝线，不得缝补 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-30	张	600	23	13800.00
					36	青色 双层 眼科孔 (小)	1. 颜色：墨绿色 2. 面料材质：CVC 棉涤混纺（65%棉 35%涤 允差±5%） 3. 规格：外 41cm*46cm、孔径 4.0cm*7.0cm（缩水后）；双层 4. 包布除四边外不得有缝线，不得缝补 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃）	张	200	19	3800.00

						6. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-31				
				37	双层 人流 孔巾 (一 字孔)	1. 颜色: 墨绿色 2. 面料材质: CVC 棉涤混 纺 (65%棉 35%涤 允差± 5%) 3. 规格: 外 60cm*80cm、 孔径 2.5cm*10cm (缩水 后); 双层 4. 包布除四边外不得有 缝线, 不得缝补 5. 纱支: ≥21S*21S; 密 度≥108*58; 耐氯漂、耐 高温消毒 (≥120℃) 6. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安 全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-32	张	100	24	2400.00
				38	青色 双层 四方 巾	1. 颜色: 墨绿色 2. 面料材质: CVC 棉涤混 纺 (65%棉 35%涤 允差± 5%) 3. 规格: 80cm*80cm (缩 水后); 双层 4. 包布除四边外不得有 缝线, 不得缝补 5. 纱支: ≥21S*21S; 密 度≥108*58; 耐氯漂、耐 高温消毒 (≥120℃) 6. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安 全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-33	张	600	25	15000.00

					39	青色 双层 小孔 巾（切 开包）	1. 颜色：墨绿色 2. 面料材质：CVC 棉涤混 纺（65%棉 35%涤 允差± 5%） 3. 规格：75×75cm、圆孔 宽10cm 居中（缩水后）； 双层 4. 包布除四边外不得有 缝线，不得缝补 5. 纱支：≥21S*21S；密 度≥108*58；耐氯漂、耐 高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安 全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-34	张	400	25	10000.00
					40	青色 双层 介入 大孔 巾	1. 颜色：墨绿色 2. 面料材质：CVC 棉涤混 纺（65%棉 35%涤 允差± 5%） 3. 规格：：340×180cm（横 孔长 30cm 孔宽 1cm 孔距 头 80cm、孔距脚 260cm （缩水后）； 双层 4. 包布除四边外不得有 缝线，不得缝补；头边有 红色标记 5. 纱支：≥21S*21S；密 度≥108*58；耐氯漂、耐 高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织 产品基本安全技术规范》 B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-35	张	100	225	22500.00

[illegible]

					度≥108*58;耐氯漂、耐高温消毒(≥120℃) 5.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件2-被服样板照片-38				
			44	医生工作服秋款	1.颜色:白色, 2.款式:长袖长款,西装领 3.材质:涤棉混纺(65%涤+35%棉 允差±2%) 4.尺码:M码-4件,L码-4件,XXL码-4件 5.衣服口袋上方印“横州市人民医院手麻科外出服” 6.纱支:≥21S*21S;密度≥108*58;耐氯漂、耐高温消毒(≥120℃) 7.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件2-被服样板照片-52	件	12	75	900.00
			45	医生工作服夏款	1.颜色:白色, 2.款式:短袖长款,西装领 3.材质:涤棉混纺(65%涤+35%棉 允差±2%) 4.尺码:M码-4件,L码-4件,XXL码-4件 5.衣服口袋上方印“横州市人民医院手麻科外出服” 6.纱支:≥21S*21S;密度≥108*58;耐氯漂、耐高温消毒(≥120℃) 7.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件2-被服样板照片-52	件	12	70	840.00
			46	女洗手衣裤(蓝色)	1.颜色:蓝色(孔雀蓝) 2.款式:女款短袖,上衣+裤子 3.涤棉混纺(65%涤+35%棉 允差±2%) 4.尺码:L码-50套、XL码-50套、XXL码-50套	套	150	75	11250.00

					4. 款式：衣服：短袖 V 字领，腹部两侧各设一个口袋，左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院手麻科；裤子：裤头松紧皮筋并带绑绳，两大腿外侧各有个口袋，右侧臀部位置印“横州市人民医院手麻科” 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准款式参考附件 2-被服样板照片-40				
			47	男洗手衣裤（蓝色）	1. 颜色：蓝色（孔雀蓝） 2. 款式：男款短袖，上衣+裤子 3. 涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：XL 码-70 套、XXL-100 套、XXXL 码-50 套、XXXXL-30 套 4. 款式：衣服：短袖 V 字领，腹部两侧各设一个口袋，左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院手麻科；裤子：裤头松紧皮筋并带绑绳，两大腿外侧各有个口袋，右侧臀部位置印“横州市人民医院手麻科”。 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准款式参考附件 2-被服样板照片-40	套	250	75	18750.00

					48	女巡回服上衣(蓝色)	1. 颜色: 蓝色(孔雀蓝) 2. 款式: 女款长袖, 上衣, 娃娃领; 有腰带, 螺纹松紧袖口, 腹部两侧各设一个口袋, 左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院手麻科” 3. 涤棉混纺(65%涤+35%棉 允差±2%) 4. 尺码: S-2XL 码可选(尺码需下单前看过样板后才能确定) 5. 纱支: ≥21S*21S; 密度≥108*58; 耐氯漂、耐高温消毒(≥120℃) 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-41	件	100	50	5000.00
					49	男巡回服上衣(蓝色)	1. 颜色: 蓝色(孔雀蓝) 2. 款式: 男款长袖, 上衣; 立领; 衣服中间开扣子; 螺纹袖口, 腹部两侧各设一个口袋, 左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院手麻科” 3. 涤棉混纺(65%涤+35%棉 允差±2%) 4. 尺码: S-5XL 码可选(尺码需下单前看过样板后才能确定) 5. 纱支: ≥21S*21S; 密度≥108*58; 耐氯漂、耐高温消毒(≥120℃) 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-41	件	50	50	2500.00

					50	约束带	1. 颜色：白色 2. 材质：棉涤混纺（65%棉 35%涤 允差±5%） 3. 规格：中间位置缝有两条绑带，绑带长 110cm；中间方形夹棉板尺寸：3.5*18cm；中间板与包布多缝线加固 4. 印“横州市人民医院手麻科” 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 5. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-53	条	50	35	1750.00
					51	女洗手衣裤（绿色）	1. 颜色：浅墨绿色 2. 款式：女款短袖，上衣+裤子 3. 涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：L 码-70 套 XL 码-30 套 4. 款式：衣服：短袖 V 字领，腹部两侧各设一个口袋，左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院介入室”；裤子：裤头松紧皮筋并带绑绳，两大腿外侧各有个口袋，右侧臀部位置印“横州市人民医院介入室”。 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-40	套	100	75	7500.00

					52	男洗手衣裤（绿色）	1. 颜色：浅墨绿色 2. 款式：男款短袖，上衣+裤子 3. 涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：L 码-20 套，XL 码-80 套， XXL 码-30 套， XXXL 码-20 套 4. 款式：衣服:短袖 V 字领，腹部两侧各设一个口袋，左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院介入室；裤子：裤头松紧皮筋并带绑绳，两大腿外侧各有个口袋，右侧臀部位置印“横州市人民医院介入室”。 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-40	套	150	75	11250.00
					53	女巡回服上衣（绿色）	1. 颜色：浅墨绿色 2. 款式：女款长袖，上衣，偏襟领，偏右斜肩开扣；有腰带，螺纹松紧袖口，腹部两侧各设一个口袋，左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院介入室 “ 3. 涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：M 码-60 套； L 码-40 套 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-41	套	100	50	5000.00

					54	男巡回服上衣（绿色）	1. 颜色：浅墨绿色 2. 款式：男款长袖，上衣；立领，衣服中间开扣子；螺纹袖口，腹部两侧各设一个口袋，左胸部位置有口袋、且口袋正上方印“横州市人民医院介入室” 3. 涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：M码-20套，L码-60套，XL码-20套 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-41	套	100	50	5000.00
					55	女护士工作服夏款	1. 颜色：白色 2. 材质：涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 3. 款式：短袖上衣+长裤，娃娃领，有腰带，上衣口袋上方和裤子臀部右侧印印“横州市人民医院”，衣服裤子布料不可透衣 4. 尺码：S-XXL码可选（尺码数量要下单前根据具体需求才能确定） 5. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-42	套	150	75	11250.00

[illegible]

					款式参考附件 2-被服样板照片-45				
				59	女医生工作服冬款 1. 颜色：白色， 2. 款式：长袖长款，西装翻领，有腰带 3. 材质：涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：S-XXL 码可选（尺码数量要下单前根据具体需求才能确定） 5. 衣服口袋上方印“横州市人民医院” 6. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 7. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-46	件	90	75	6750.00
				60	男医生工作服夏款 1. 颜色：白色， 2. 款式：短袖长款，西装翻领 3. 材质：涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：S-5XL 码可选（尺码数量要下单前根据具体需求才能确定） 5. 衣服口袋上方印“横州市人民医院” 6. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 7. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-47	件	70	70	4900.00

					61	男医生工作服冬款	1. 颜色：白色， 2. 款式：长袖长款，西装翻领 3. 材质：涤棉混纺（65%涤+35%棉 允差±2%） 4. 尺码：S-5XL 码可选（尺码数量要下单前根据具体需求才能确定） 5. 衣服口袋上方印“横州市人民医院” 6. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 7. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-48	件	90	75	6750.00
					62	病房被套	1. 颜色：浅灰蓝缎条 2 材质：CVC 棉涤混纺（65%棉+35%涤纶 允差±2%） 3. 尺寸：220*158cm，适用于 150*200 的被芯 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 5. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-51	床	2101	95	199595.00
					63	病房床单	1. 颜色：浅灰蓝缎条 2 材质：CVC 棉涤混纺（65%棉+35%涤纶 允差±2%） 3. 尺寸：280*160cm 4. 纱支：≥21S*21S；密度≥108*58；耐氯漂、耐高温消毒（≥120℃） 5. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-51	床	2051	55	112805.00

						1. 颜色：浅灰蓝缎条 2 材质：CVC 棉涤混纺 （65%棉+35%涤纶 允差 $\pm 2\%$ ） 3. 尺寸：280*160cm 4. 缝边，印字在角落 4. 纱支： $\geq 21S*21S$ ；密 度 $\geq 108*58$ ；耐氯漂、耐 高温消毒（ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ） 5. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安 全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-49	张	1350	45	60750.00
				65	枕套	1. 颜色：浅灰蓝缎条 2 材质：CVC 棉涤混纺 （65%棉+35%涤纶 允差 $\pm 2\%$ ） 3. 尺寸：50*75cm 4. 纱支： $\geq 21S*21S$ ；密 度 $\geq 108*58$ ；耐氯漂、耐 高温消毒（ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ） 5. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安 全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-51	个	2632	15	39480.00
				66	翻身 单	1. 颜色：浅灰蓝缎条 2 材质：CVC 棉涤混纺 （65%棉+35%涤纶 允差 $\pm 2\%$ ） 3. 尺寸：170*95cm；4 层 4. 印字在角落“横州市人 民医院神经外科” 5. 纱支： $\geq 21S*21S$ ；密 度 $\geq 108*58$ ；耐氯漂、耐 高温消毒（ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ） 6. 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安 全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样 板照片-51	张	20	60	1200.00

						67	病房床单	1. 颜色: 蓝绿灰白色大格子 (看样板图) 2 材质: CVC 棉涤混纺 (65%棉+35%涤纶 允差±2%) 3. 尺寸: 280*160cm 4. 印"横州市人民医院产科" 5. 纱支: ≥21S*21S; 密度≥108*58; 耐氯漂、耐高温消毒 (≥120℃) 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-50	床	200	55	11000.00
						68	病房被套	1. 颜色: 蓝绿灰白色大格子 (看样板图) 2 材质: CVC 棉涤混纺 (65%棉+35%涤纶 允差±2%) 3. 尺寸: 220*158cm, 适用于 150*200 被芯 4. 印"横州市人民医院产科" 5. 纱支: ≥21S*21S; 密度≥108*58; 耐氯漂、耐高温消毒 (≥120℃) 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-50	床	200	95	19000.00
						69	枕套	1. 颜色: 蓝绿灰白色大格子 (看样板图) 2 材质: CVC 棉涤混纺 (65%棉+35%涤纶 允差±2%) 3. 尺寸: 50*75cm 4. 印"横州市人民医院产科" 5. 纱支: ≥21S*21S; 密度≥108*58; 耐氯漂、耐高温消毒 (≥120℃) 6. 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准 款式参考附件 2-被服样板照片-50	个	150	15	2250.00

				报价说明：本项目按下浮率进行报价，投标下浮率 0%≤下浮系数<100%；否则投标无效。结算时以实际发生为主。结算价=上控单价*(1-中标下浮率)*数量。所有被服的款式和颜色最终以甲方需求为准。
▲商务要求				
投标报价要求	1、货物需求一览表中所列出的单价（元）为此单项的单价的采购预算价，供应商单价报价不能超出以上单价，否则投标无效。 2、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、搬运、包装、售后服务、检验检测以及所有的不定因素的风险等，否则投标无效。如中标人在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人不再支付任何其他费用。供应商总价报价不能超出此采购预算总价，否则投标无效。			
服务要求	1、质保期：1 年；自交货验收合格之日起 1 年内，免费送货上门，如发现材料及质量问题（送到各临床科室的被服和其他衣物如有 2 个以上补丁），成交人在接到采购人通知 1 小时内响应，24 小时之内负责调换。 2、产品必须符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标人承担； 3、货物送到采购方后，必须无破损,否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用，中标人承担； 4、中标人应设足量的库存，以保证随时给采购人供应。 5、要求交付使用期：按每次采购人实际要求时间内交货；			
合同签订日期	自成交通知书发出之日起 25 日内。			
服务期限及地点	1、服务期限：1 年，自合同签订之日起至合同约定服务完成之日止，以合同签订时间为主。 2、服务地点：横州市人民医院指定地点。			
保密承诺	本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方，严格执行项目实施过程中产生数据和报告等资料保密管理。			
付款条件	本项目按季度付款，自双方签订合同，甲方对货物验收合格，收到乙方开具真实、准确、有效的发票、付款申请函、合同复印件给采购人，甲方在收到发票后 60 日内支付，成交人未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的，采购人有权暂缓或拒付			

	款项且不构成违约。
特 别 说明	因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件： 中标（成交）供应商在中标（成交）通知书发出后 5 天内须提交 3 套纸质版投标响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构，一正二副。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传系统的电子响应文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标（成交）人承担。
其他 要求	为有效防止虚假应标，项目中标结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所供应产品进行检测，确保产品满足招标文件要求的各项标准；若检测内容达不到投标指标，以虚假投标处理。
样品	1、被服样品名称及数量：序号 5、病员服 XL 码 1 套；序号 38、青色双层四方巾规格:80cm*80cm1 张；序号 46、女洗手衣裤(蓝色)L 码 1 套；序号 55、娃娃领女护士工作服夏款 M 码 1 套；序号 58、女医生工作服夏款 M 码 1 套；序号 63、病房床单浅灰蓝缎条 1 床。（注：投标人不提供样品或样品提供不齐全不完整的样品分为 0 分。） 2、样品递交事宜： （1）样品递交方式：<u>由投标人亲自将样品送达或通过邮寄快递的方式送达</u>。（如选择邮寄送达，投标人应充分预留样品邮寄、送达所需要的时间。为确保邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送样品。接收邮寄快递包裹的时间为工作日 9：30～17：00。样品必须在投标截止时间前送达，且须交由采购代理机构当面签收。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标人样品的送达时间，逾期送达的样品无效，后果由投标人自行承担。样品在邮寄过程中所造成的损失均由投标人自行承担。） （2）样品送达截止时间：投标截止时间前。 （3）样品接收地址：广西南宁市良庆区玉洞大道 33 号 B 区十楼，收件人：谭工 电话：0771-5590176。 （4）样品要求：样品应体现投标人相关的身份信息（投标人名称、商标等），以便采购人辨识。 （5）样品密封要求：投标人样品应装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）签字以示密封。如选择邮寄方式，按密封要求密封好样品后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的样品，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、所投分标、投标人名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱、开标时启封等内容的纸质表格。采购代理机构工作人员将依据此信息将邮寄袋（或箱）提交该项目的开标评标环节。如采购代理机构收到的样品或邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将样品提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。 （6）投标人的所有样品由评标委员会在政府采购云平台系统视频监控下统一启封。在

	评标过程中，所有样品均有可能造成破坏，由此所造成的损失由投标人自行负责。 （7）中标人的样品封存，并作为验收依据。 （8）样品清退：采购人与中标人签订合同后 10 个工作日内按投标人样品袋（或箱）或邮寄袋（或箱）上粘牢注明的信息邮寄到付件退回给投标人。邮寄袋（或箱）上粘牢注明的信息无法邮寄的，按无主货物处理。 3、采购标的验收标准： （1）中标人应在全部货物生产并包装完成后提前 5 天通知采购人，采购人视情况决定是否安排抽检人员到货物生产企业或先由中标人发货到双方商定的交货地点，对货物以随机抽样方式，按照招标文件、中标样品、投标文件承诺进行初验。初验合格后，采购人视情况决定是否安排工作人员对每种货物随机抽取满足检验要求数量的货品（或套或小样）作为样本，与中标人一同送交省级以上具有相关检测资质的机构进行检测。如初验不合格或抽取的货物检验报告结果低于投标文件承诺的技术标准，视为货物不合格，中标人承担由此所造成采购人的一切损失或按要求重新组织生产或取消合同；检测结果合格的，采购人凭质量检测合格报告签署最终验收报告。检测费用由中标人承担。中标人应补齐因抽检而损坏的货物。 （2）中标人对验收中采购人提出的其他问题，应在 5 个工作日内给予书面答复，提出可行的解决方案，并负责实施。 （3）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 （4）中标人在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （5）中标供应商在交货时须向各使用单位提供货物验收单及明细清单，其中验收单一式三份，须留双方确认签字盖章处（使用单位须有两人签字）。 （6）招标项目有其他要求的按其要求。
--	--

附件： 被服样板图片（供参考）

1.约束带（神经外科，全院通用款）



2.脚套（神经外科）



3.病房枕头



4.翻身单



5.病员服



6.病床被芯



7.血透室女护士服夏款



8、血透室女护士服冬款



9.血透室男护士服夏款



10.血透室男护士服冬款



11.血透室护士裤





12.骨科一区定制病员服裤子样板







13.保温箱遮光布（类似款参考）



14. 新生儿科暖箱遮光布开孔款（类似款参考）



15. 新生儿科小枕头



16. 新生儿科婴儿服



17. 新生儿科毛巾被



18. 新生儿科眼罩



19. ICU 双层小方巾



20. 产科婴儿车床罩



21. 妇检床床罩







22. 产科粉色病员服参考（和本院通用款款式一样，颜色要粉色的粉白条纹就行）



23. 儿科病房被套（花色参考）



24. 儿科护士服



25. 胶单



26. 内科楼蓝色格子病床三件套



27.翻身三角枕



28. 垫被




29. 青色双层长方巾



30.青色单层切口巾



31. 青色双层眼科孔（小）

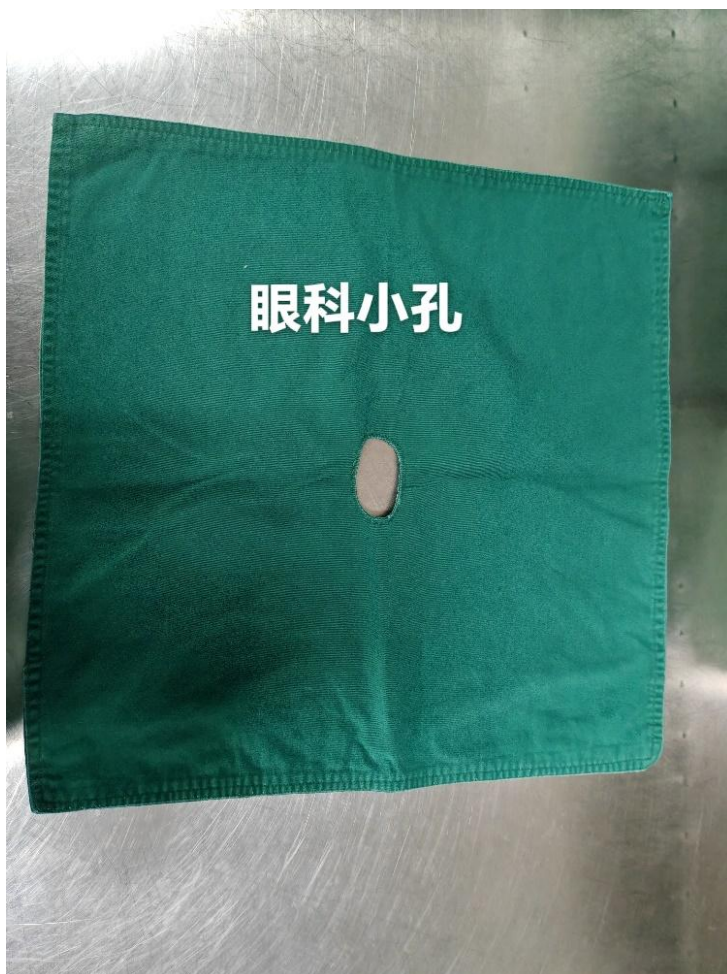

32.人流孔巾（一字孔）



33.青色双层四方巾



22.34. 青色双层小孔巾（切开包）



35.青色双层介入大孔巾




36. 青色双层双孔（插管孔）



37.手术衣



38.手术床单（手麻科）

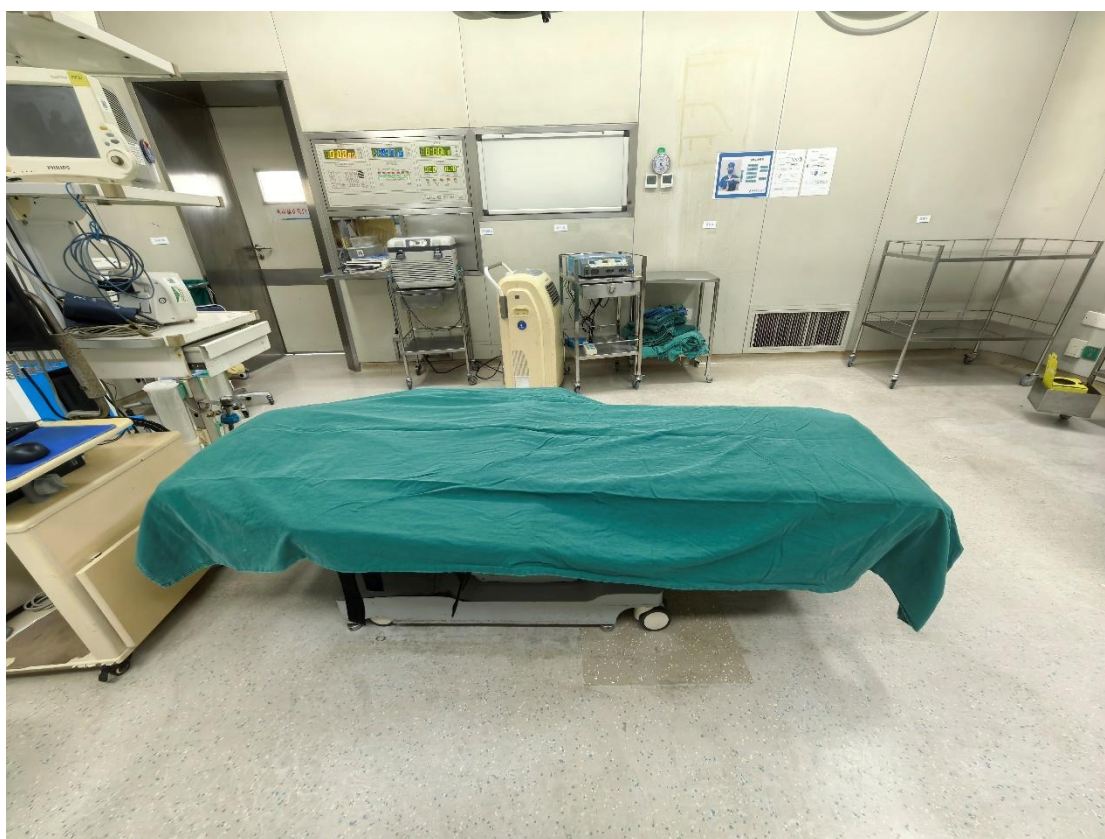





41.巡回服（男款参考）





西装领长袖



偏襟领长袖



偏襟领短袖



娃娃领短袖

模特展示

42.护士工作服夏款



43.护士工作服冬款



44.护士裤



45.女医生工作服夏款



46.女医生工作服冬款



47.男医生工作服夏款



48.男医生工作服冬款




49.中单



50.产科床单被套枕套花色款式参考



51.外科病区床单、被套、枕套花色参考

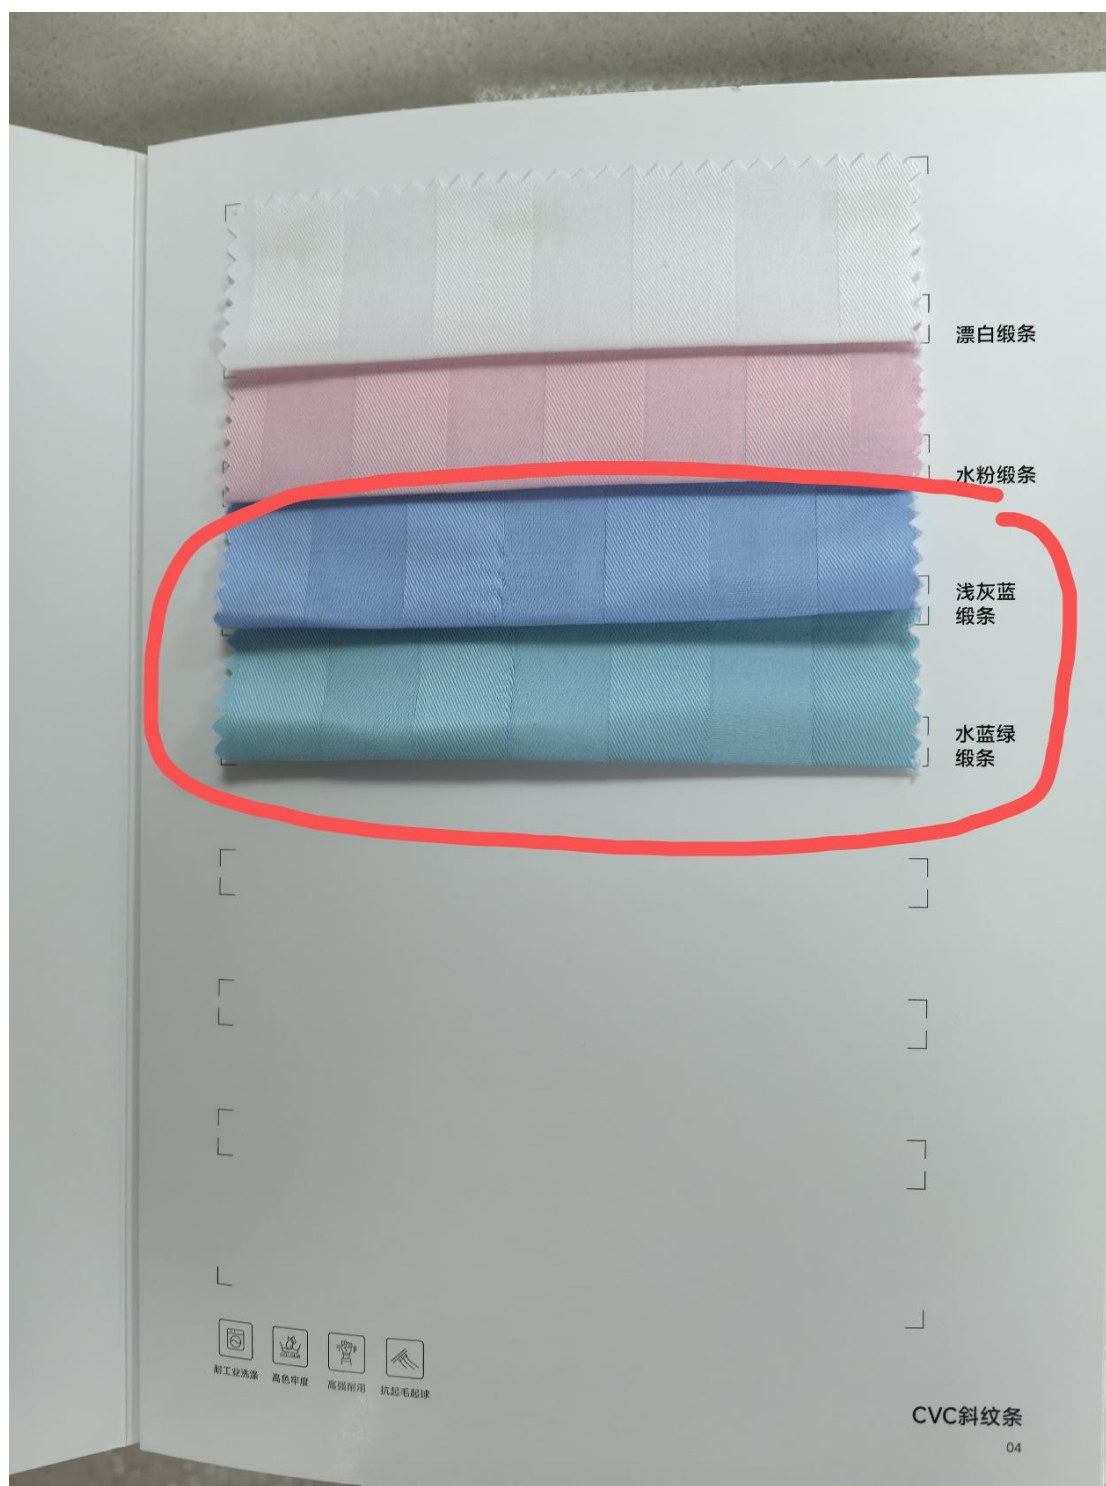

52.手麻科医生工作服（外出服）



53.手麻科白色约束带



附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1);《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)

		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中