


设计修改单

工程名称	喀斯特石漠化防治与生态服务、丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台 喀斯特石漠化防治与生态服务提升创新平台综合实验楼	设计编号	CYSJ(HZ-2024-42)	修改号	DX-02
建设单位	中国科学院亚热带农业生态研究所	专 业	电施	日 期	2026年05月

根据甲方来函，修改内容如下：

1、取消快充全部调整为慢充，室外箱变引入配电箱ZAL1总箱室外管线由2*PC150+2*PC100调整为2*PC150。

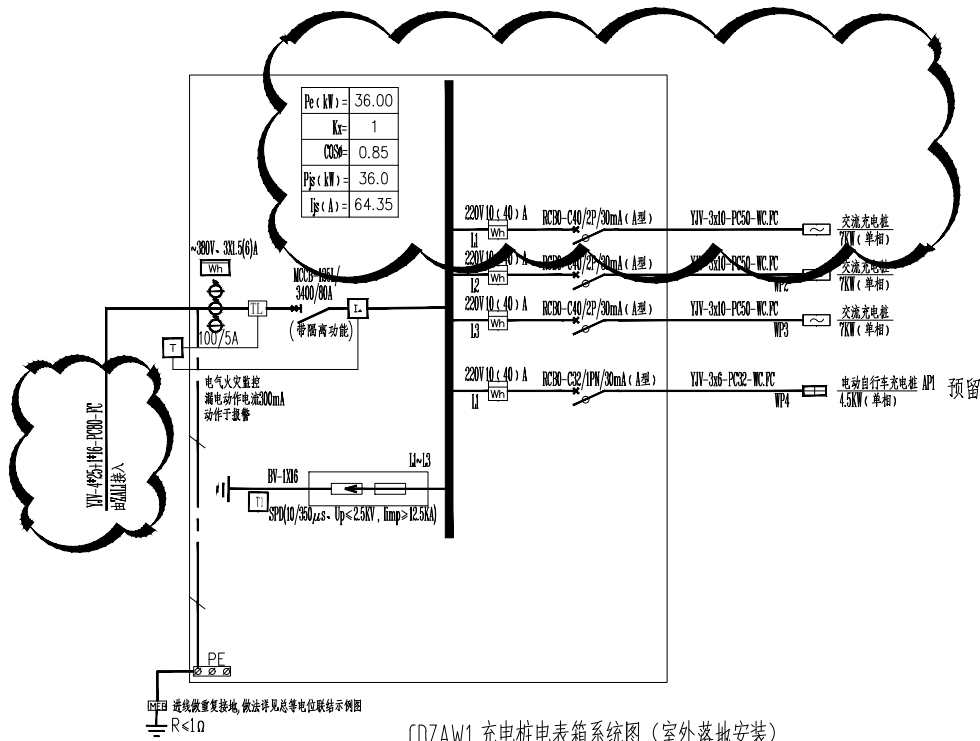

CDZAW1 充电桩电表箱系统图 (室外落地安装)

落地安装，底座做200mm以上，周围采取封闭措施
配电箱防护等级：IP55

设计：朱孝西	校 对：蔡振华	审 核：石爱明	注册师：	出图签章：	建设单位签收：

注:本表除发给建设、施工、监理等单位外，设计部门留一份存档。