



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010703624221

认证委托人名称及地址
广东美的制冷设备有限公司
佛山市顺德区北滘镇林港路

生产者名称及地址
广东美的制冷设备有限公司
佛山市顺德区北滘镇林港路

生产企业名称及地址
广东美的制冷设备有限公司
佛山市顺德区北滘镇林港路

产品名称和系列、型号、规格
变频分体落地单元式空调机
RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A, 380V 3N~50Hz R32

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018; GB 4706.1-2005 ; GB 4706.32-2012

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》
(CNCA-C07-01:2017)的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月26日 有效期至：2029年04月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701430691

发证日期: 2024 年 05 月 09 日
有效期至: 2029 年 05 月 08 日

委托人名称 广东美的制冷设备有限公司
及注册地址 佛山市顺德区北滘镇林港路
品牌 美的

制造商名称 广东美的制冷设备有限公司
及注册地址 佛山市顺德区北滘镇林港路

生产企业名称 广东美的制冷设备有限公司
及生产地址 佛山市顺德区北滘镇林港路

产品名称和系列、规格、型号 变频分体落地单元式空调机
RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A

产品标准和技术要求 GB 19576-2019

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-439124-2019 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2023CCC0703-4335937

产品名称: 变频分体落地单元式空调机

型 号: RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A, 380V 3N~50Hz
R32

检测机构: 威凯检测技术有限公司



样品名称: 变频分体落地单元式空调机 型 号: 见封面 商 标: / 数 量: 2 套 样品来源: 送样 收样日期: 2024-04-10 完成日期: 2024-04-23	委 托 人: 广东美的制冷设备有限公司 委托人地址: 佛山市顺德区北滘镇林港路 生 产 者: 广东美的制冷设备有限公司 生产者地址: 佛山市顺德区北滘镇林港路 生 产 企 业: 广东美的制冷设备有限公司 生产企业地址: 佛山市顺德区北滘镇林港路
试验依据标准: GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》 GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分: 发射》 GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第 1 部分: 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A) 》	
试验结论: 合格	
签发人: 戴兴学 签名:  签发日期: 2024-04-23	盖 章 2024 年 04 月 23 日

描述与说明（型号差异与检测说明）

型号差异说明：
本次申请无覆盖机型。

检测说明：

本次申请为全新申请，进行全项目测试。并且增加 1 台室内电机、3 台室外电机、1 个电加热器。对增加电加热器补充进行第 10、11、13、19 章试验，对增加电机补充进行第 10、11、13、19.2 章相关试验，对未获认证的内部布线补充进行第 23 章试验，对增加热熔断器补充进行第 19 章试验。其中，10、11、13、19 章包含 2 组数据，19.2 章包含 4 组数据。

本报告中的“额定功率/额定电流”为产品的“最大功率/最大电流”。

注：第 10、11、13、19 章数据分别对应辅助电加热为：MZFR-J09X47/YASSIR，用“/”隔开。各电机编号对应电机信息详见关键件清单。

描述与说明（样品描述及说明）

1. 防触电保护类别： 0 类[] 0 I 类[] I 类[×] II 类[] III 类[]
2. 器具类型： 便携式[] 手持式[] 驻立式[×]
 固定式[×] 嵌装式[]
3. 与电源连接的方式：
 不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[]
----不带插头的电源软线[]
 ----输入插口[]
 ----直接插入到输出插座的插脚[]
 打算永久性连接到固定布线：
 ----连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 ----连接柔性软线的一组接线端子[×]
 ----一组电源引线[]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
4. 产品特殊描述：
 空调器和除湿机：空调器
 制冷剂型号：R32 充注量：2350g
 窗机[] 分体机[×] 移动式[] 其他：
 单冷型[] 热泵型[×] 变频式控制[×] 辅助电加热型[×]
 风冷冷风型[×] 风冷冷水型[] 水冷冷风型[] 水冷冷水型[]
 一台室外机可配室内机的台数[1]
5. 补充试验信息：见检测说明

描述与说明（样品铭牌）

铭牌材质：激光雕刻或 PET 不干胶


变频分体落地单元式空调机

整 机 型 号	RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A
室内机型号	RFD-120L/BSDN8Y-PA401(1)A
室外机型号	RFD-120W/BSN8-D06
名义制冷量	12.21 kW
名义制热量	14.21 kW+3.50 kW(PTC)
名义风量(循环风量)	2110m³/h
质量(室内机/室外机)	50 kg / (见室外机铭牌)
噪 声	室内机 52 dB(A)
(声压级)	室外机 60 dB(A)
名义制冷输入电流	6.9 A
名义制热输入电流	7.0 A
名义制冷消耗功率	4.40 kW
名义制热消耗功率	4.50 kW
GB 19576-2019 SEER/HSPF/APF (低温制冷按实测)	4.11/3.32/3.70
GB/T 17758-2023 APF (低温制冷按实测)	4.07
最 大 输 入 电 流	15.1 A
最 大 输 入 功 率	9.65 kW
电辅助加热输入电流	5.5 A
电辅助加热输入功率	3.50 kW
防水等级(室外机)	IPX4
防 触 电 保 护 类 型	I类
额定电压/相数/频率	380 V/3N~/50 Hz
吸气侧/排气侧允许工作过压	4.3 MPa
高压侧/低压侧最大允许压力	4.3 MPa
热交换器最大工作压力	4.3 MPa
制冷剂名称及注入量 (见室外机铭牌)	0 Pa
机 外 静 压	0 Pa
机 组 型 式	舒适型风冷式

出厂编号
制造日期
(见机身条形码)

广东美的制冷设备有限公司
全国统一服务热线：400-8899-315

请仔细阅读使用、安装、维修说明书！



变频分体落地单元式空调机

型 号	RFD-120W/BSN8-D06 (室外机)
制 冷 剂	R32/2.35 kg
质 量	72 kg
防水等级	IPX4
室外最大输入电流	10.5 A
室外最大输入功率	6.10 kW
额定电压/相数/频率	380 V/3N~/50 Hz
吸气侧/排气侧允许工作过压	4.3 MPa
高压侧/低压侧最大允许压力	4.3 MPa
热交换器最大工作压力	4.3 MPa

本机采用环保型制冷剂：

R32



■请确保有效接地！
■外导线必须经过电源接线座下的压线卡固定，且固定导线的螺钉必须拧紧，否则可能导致人身伤亡和火灾！

广东美的制冷设备有限公司

出厂编号
制造日期
(见机身条形码)


描述与说明 (样品照片)

室内机外观




室内机开盖

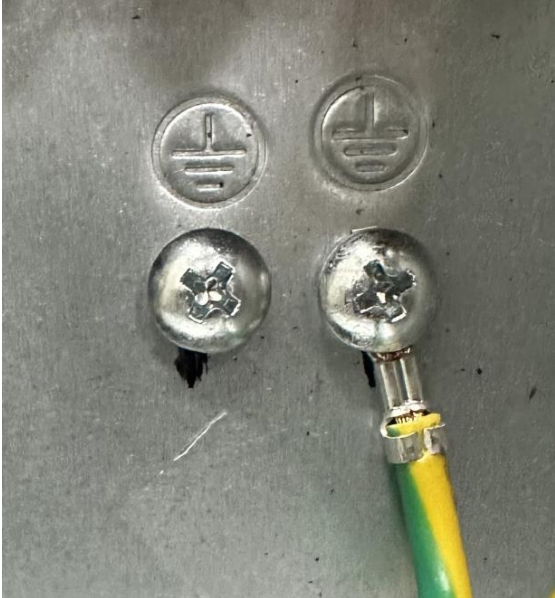



描述与说明（样品照片）
 

描述与说明 (样品照片)

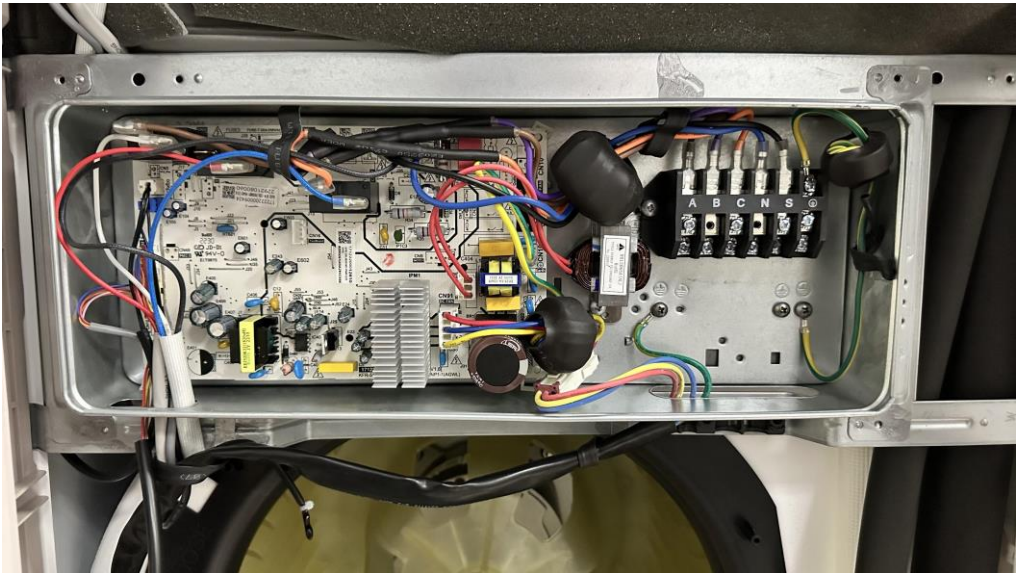

描述与说明 (样品照片)

室内主控板

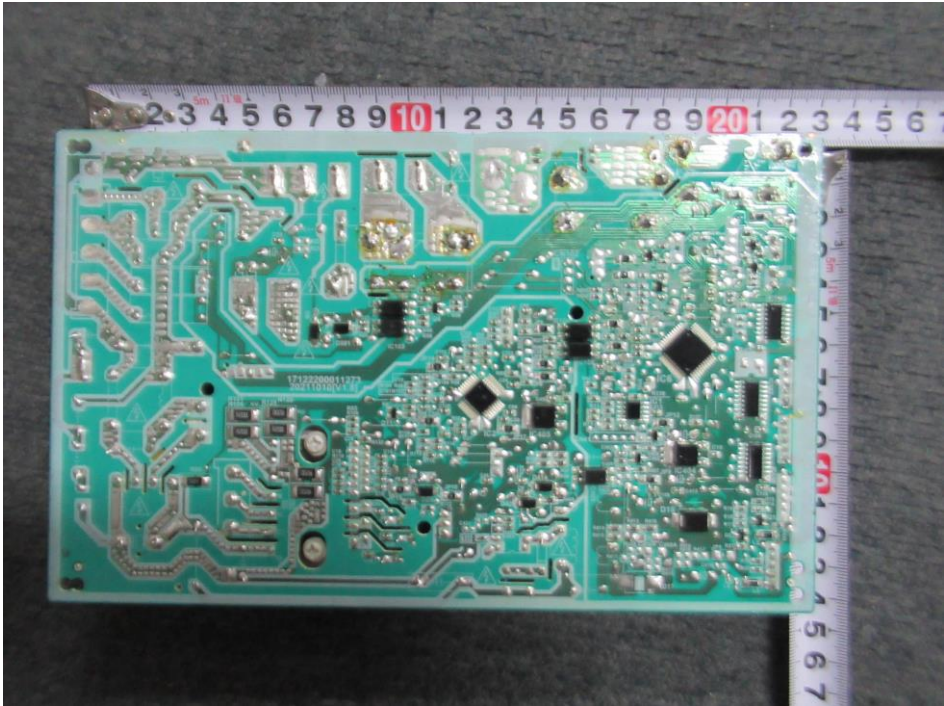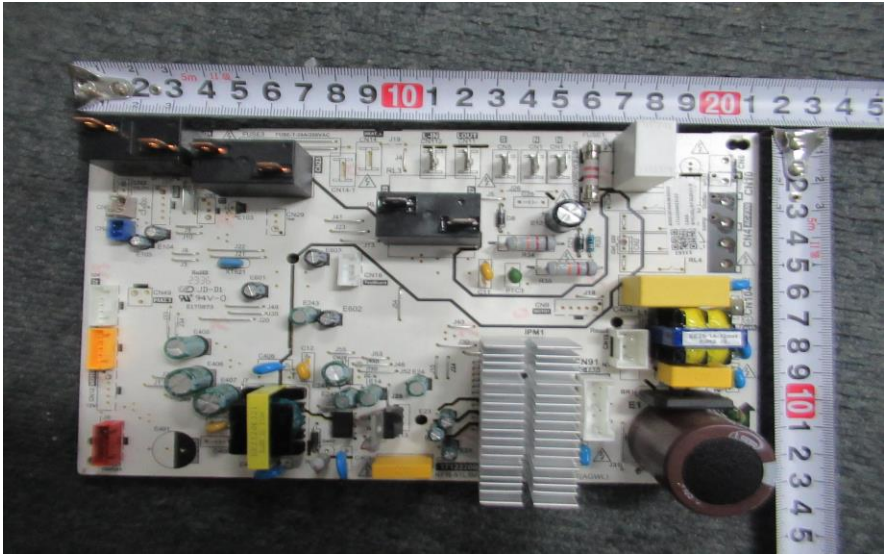

描述与说明（样品照片）

室内电机




室外机外观




描述与说明 (样品照片)



描述与说明（样品照片）

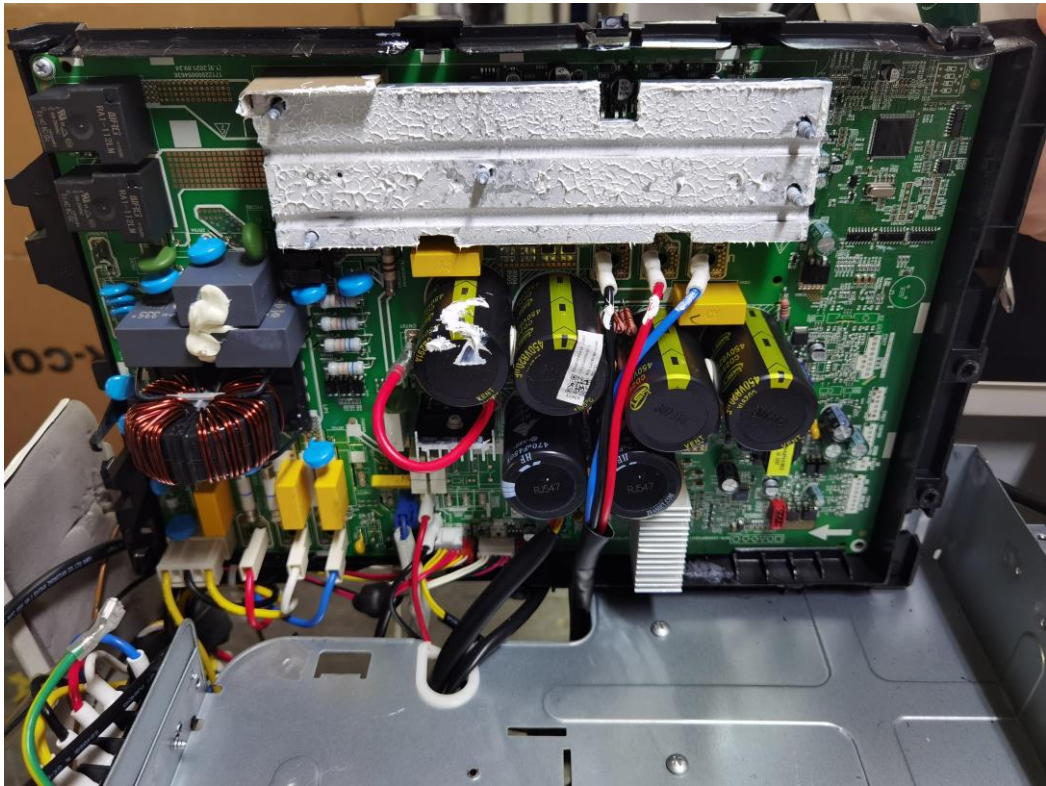

室外机接线端子

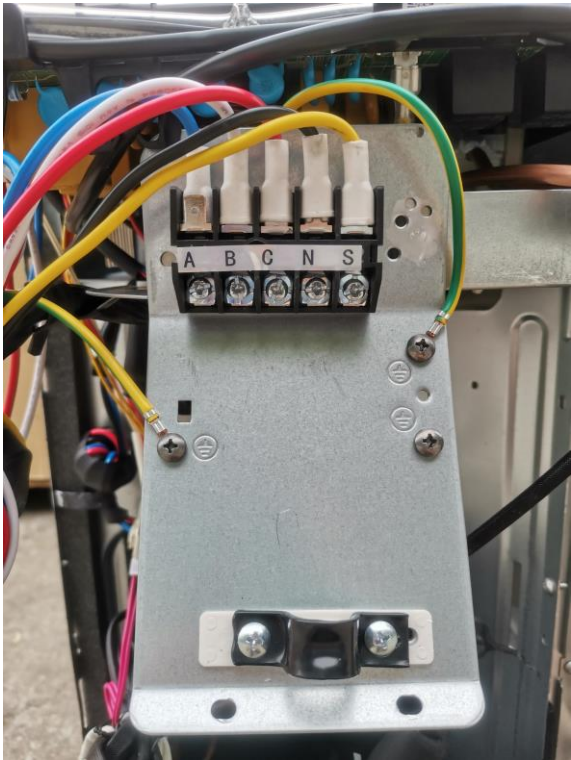

描述与说明 (样品照片)



描述与说明 (样品照片)





室外电机



描述与说明 (样品照片)

室外电控板

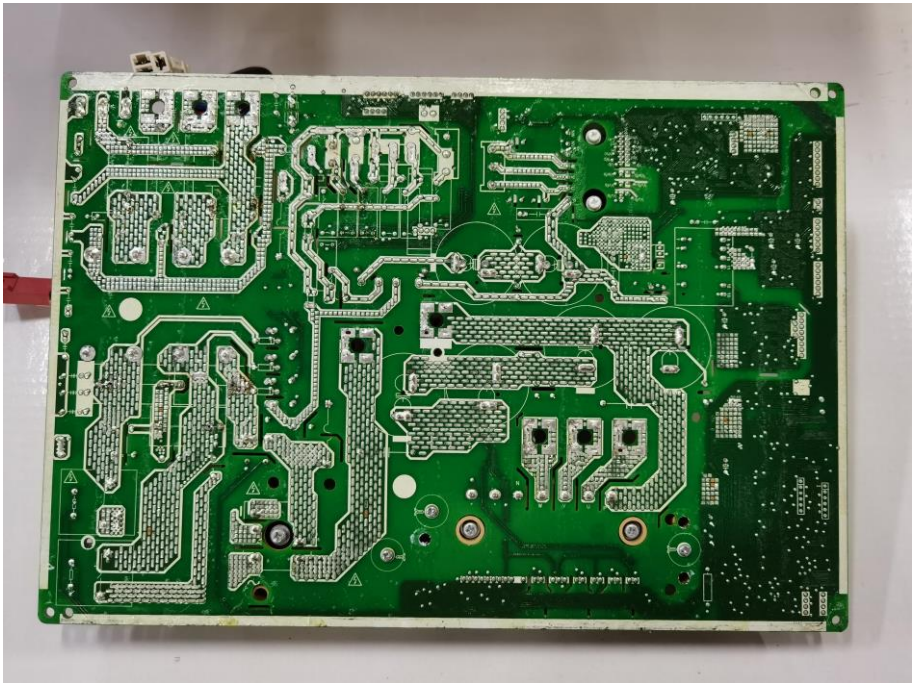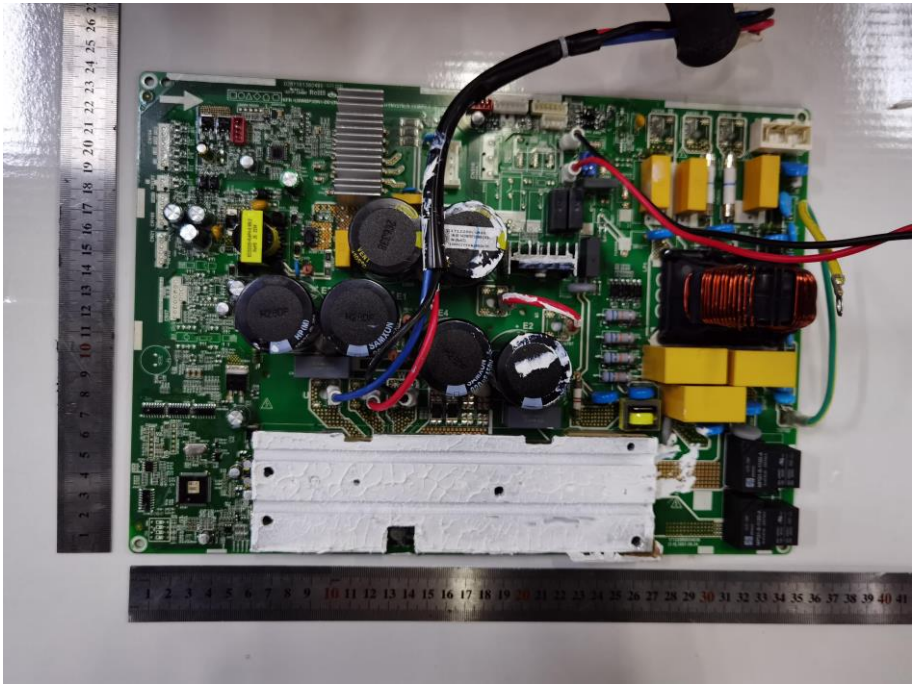

描述与说明（样品照片）

室内防火标识



室外防火标识



安全关键件清单:

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
2020980704001605 CQC201601070490972 6	压缩机	广东美芝制冷设备有限公司	广东美芝制冷设备有限公司	KTF310D43UMT 220-240V 50Hz 绝缘等级: E 额定能力: 10010±3% W; 额定输入功率: 2765±3% W; 能效比: 3.62	GB4706.1-2005 ;G B4706.17-2010	
CQC06002015283	PTC 电加热 1#	苏州新业电子股份有限公司	苏州新业电子股份有限公司	MZFR-J09X47 220V 3500W (RFD-120L/BSDN8 Y-PA401 (B3) A. Q. J R. PTC)	GB/T 14536.1-2022	
CQC05002014784	PTC 电加热 2#	江西亚希尔电器有限公司	江西亚希尔电器有限公司	YASSIR 220V 3500W (RFD-120L/BSDN8 Y-PA401 (B3) A .Q. JR. PTC)	GB/T 14536.1-2022	
CQC09002033444	温控器	江苏常胜电器股份有限公司	江苏常胜电器股份有限公司	BW-B 240VAC 8A 115℃	GB/T 14536.1-2022;GB/ T 14536.10-2022	
CQC12002071197	温控器	江苏常胜电器股份有限公司	江苏常胜电器股份有限公司	BR-B6D 250VAC 7A 115℃	GB/T 14536.1-2022;GB/ T 14536.10-2022;GB/ /T 14536.3-2022	
CQC09002035603	温控器	常州市常达电器有限公司	常州市常达电器有限公司	KWB-B4D (KWB-B6D) 250VAC 8A 115℃	GB/T 14536.1-2022;GB/ T 14536.3-2022;GB/ T 14536.10-2008	
CQC06002018481	温控器	佛山市常宏同力电器有限公司	佛山市常宏同力电器有限公司	KW-C2 250VAC 8A 115℃	GB/T 14536.1-2022;GB/ T 14536.3-2022	
CQC09002032562	温控器	森萨塔科技(宝应)有限公司	森萨塔科技(宝应)有限公司	YS11 250VAC 7A 115℃	GB/T 14536.1-2022;GB/ T 14536.10-2022	
2020980205000026 CVC200701020525341 1	熔断器	宁波馨源电子有限公司	宁波馨源电子有限公司	RY117 Tf:117 ℃ 250VAC 10A	GB/T9816.1-2013	
2020970205000011	熔断器	艾默生电气(珠海)有限公司	艾默生电气(珠海)有限公司	G4A00/01 Tf:117 ℃ 250VAC 10A	GB/T9816.1-2013	
2020970205000045	熔断器	肖特(日本)株式会社	思玛技术有限公司	SFH113R1 Tf:117 ℃ 250VAC 15A	GB/T9816.1-2013	
2020980205000201 CQC200301020505218 8	熔断器	漳州雅宝电子股份有限公司	漳州雅宝电子股份有限公司	AF117/BF117 117℃ 250VAC 10A	GB/T9816.1-2013	
2020980401003404 CQC20006269227	室内电机 1#	广东威灵电机制造有限公司	广东威灵电机制造有限公司	WZDK200-38G-W/ZK FN-200-10-1/ZKFN -200-8-1 310V, 200W, B 级	GB/T 12350-2022	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
2020970401003127	室内电机 2#	中山大洋电机股份有限公司	中山大洋电机股份有限公司	ZW702B5163/WZDK200-38G-W/ZKFN-200-8-1 DC310V 200W B CL	GB/T 12350-2022	
2020980401001479 CQC201201040153769 2	室外电机 1#	广东威灵电机制造有限公司	广东威灵电机制造有限公司	ZKFN-230-8-2 310V, 230W, B 级	GB/T 12350-2022	相同生产者，不同生产企业，型号相同，结构、参数、材料均一致。
2020980401000968 CQC201901040120343 8	室外电机 2#	广东威灵电机制造有限公司	威灵（芜湖）电机制造有限公司	ZKFN-230-8-2 310V, 230W, B 级	GB/T 12350-2022	
2020980401001318 CQC201901040117002 4	室外电机 3#	广东威灵电机制造有限公司	淮安威灵电机制造有限公司	ZKFN-230-8-2 310V, 230W, B 级	GB/T 12350-2022	
2020970401003124	室外电机 4#	中山大洋电机股份有限公司	中山大洋电机制造有限公司	ZW511D000002/ZKFN-230-8-2 DC310V 230W B CL	GB/T 12350-2022	
CQC12003067025	接线端子	温州市利自加电器有限公司	温州市利自加电器有限公司	美的型号：JXZ-PT5H-A（厂家型号：JXZ-1205C）660V 4mm ²	GB/T 13140.1-2008;GB/T 13140.2-2008	
CQC09003033604	接线端子	常州凯都电器有限公司	常州凯都电器有限公司	美的型号：JXZ-PT5H-A（厂家型号：JXG-5A）450V 4mm ²	GB/T 13140.1-2008;GB/T 13140.2-2008;GB/T 17196-2017;	
CQC03003008870	接线端子	佛山市顺德区源峰五金电器有限公司	佛山市顺德区源峰五金电器有限公司	美的型号：JXZ-PT5H-A（厂家型号：YF2004A）660V 4mm ²	GB/T 13140.1-2008;GB/T 13140.2-2008	
随整机测试	熔断器	好利来（中国）电子科技股份有限公司	好利来（中国）电子科技股份有限公司	61CT(P)-250H 额定电流：25A 额定电压：500VAC	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	熔断器	旭程电子（深圳）有限公司	旭程电子（深圳）有限公司	6H 25A500V 额定电流：25A 额定电压：500VAC	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
CQC07001019820	继电器	三友联众集团股份有限公司	三友联众集团股份有限公司	SRB-SH-112DM2 触点负载：5A/277VAC	GB/T21711.1-2008	防爆证书：CNEx15.1523U
CQC11002059553	继电器	浙江美硕电气科技股份有限公司	浙江美硕电气科技股份有限公司	MPR-S-112-A 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	防爆证书：CNEx15.1983U
CQC11002055116	继电器	东莞市中汇瑞德电子股份有限公司	中汇瑞德电子（芜湖）有限公司	CHM-S-112DA3 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	防爆证书：CNEx20.0688U
CQC02001002109	继电器	三友联众集团股份有限公司	三友联众集团股份有限公司	SLA-SH-112DMJ 触点负载：30A/250VAC	GB/T21711.1-2008	防爆证书：CNEx19.5423U
CQC12002078691	继电器	旺荣电子（深圳）有限公司	旺荣电子（深圳）有限公司	RA1-112LM 触点负载：30A/250VAC	GB/T21711.1-2008	防爆证书：CNEx17.1774U
CQC10002051838	继电器	浙江美硕电气科技股份有限公司	浙江美硕电气科技股份有限公司	MPQ1-S-112D-A 触点负载：30A/240VAC	GB/T21711.1-2008	防爆证书：CNEx16.2483U

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
CQC16001153949	开关变压器	惠州佳扬电子科技有限公司	惠州佳扬电子科技有限公司	美的型号：EC022 (5+6)4/P4-0.95L2 厂家型号：EC022 (5+6)4/P4-0.95L2 输入电压：110V~264V 输出绕组 1：7V 100mA 输出绕组 2：12V 850mA 输出绕组 3：21V 100mA 输出绕组 4：17~27V 100mA	GB/T 19212.1-2016;GB/T 19212.17-2019	
CQC18001210469	开关变压器	广西容县晶石科技有限公司	广西容县晶石科技有限公司	美的型号：EC022 (5+6)4P4-0.95L2 厂家型号：BCK-25-0544 输入电压：110V~264V 输出绕组 1：7V 100mA 输出绕组 2：12V 850mA 输出绕组 3：21V 100mA 输出绕组 4：17~27V 100mA	GB/T 19212.1-2016;GB/T 19212.17-2019	
CQC09002035664	250 强电端子	浙江珠城科技股份有限公司	浙江珠城科技股份有限公司	TP250 TF250 6.3×0.8 85 ℃ (AWG20-AWG12)	GB/T17196-2017	
随整机测试	压缩机连接线	顺德崧亮实业有限公司	顺德崧亮实业有限公司	UL1015 300/500V 3.3mm ² 2.0mm ² 1.5mm ² 1.0mm ² /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	顺德崧亮实业有限公司	顺德崧亮实业有限公司	UL3321 300/500V 3.3mm ² 2.0mm ² 1.5mm ² 1.0mm ² /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	乐清市宇凯线缆有限公司	乐清市宇凯线缆有限公司	UL1015 300/500V 3.3mm ² 2.0mm ² 1.5mm ² 1.0mm ² /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	乐清市宇凯线缆有限公司	乐清市宇凯线缆有限公司	UL3321 300/500V 3.3mm ² 2.0mm ² 1.5mm ² 1.0mm ² /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	UL1015 300/500V 3.3mm ² 2.0mm ² 1.5mm ² 1.0mm ² /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机测试	压缩机连接线	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	UL3321 300/500V 3.3mm2 2.0mm2 1.5mm2 1.0mm2/600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市珠城电气有限公司	佛山市珠城电气有限公司	UL1015 300/500V 3.3mm2 2.0mm2 1.5mm2 1.0mm2/600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市珠城电气有限公司	佛山市珠城电气有限公司	UL3321 300/500V 3.3mm2 2.0mm2 1.5mm2 1.0mm2/600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市泓成电气有限公司	佛山市泓成电气有限公司	UL1015 300/500V 3.3mm2 2.0mm2 1.5mm2 1.0mm2/600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市泓成电气有限公司	佛山市泓成电气有限公司	UL3321 300/500V 3.3mm2 2.0mm2 1.5mm2 1.0mm2/600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市泓成电气有限公司	佛山市泓成电气有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	顺德崧亮实业有限公司	顺德崧亮实业有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	乐清市宇凯线缆有限公司	乐清市宇凯线缆有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市顺德区盈明电子塑料制品有限公司	佛山市顺德区盈明电子塑料制品有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	武汉顺成电子有限公司	武汉顺成电子有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	芜湖顺成电子有限公司	芜湖顺成电子有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市珠城电气有限公司	佛山市珠城电气有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	中山市华虹电器有限公司	中山市华虹电器有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
CQC17002182215	四通阀	浙江三花智能控制股份有限公司	浙江三花智能控制股份有限公司	阀型号：SHF(G)-7H-34U-A 线圈型号：SHF-4-10L3 (220-240V 50/60Hz 4.5/3.5W)	GB/T 14536.1-2022	
CQC08002027926	四通阀	浙江盾安禾田金属有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	阀体型号：DSF(S)-9-1250M 线圈型号：DXQ-1686 电压：220-240V 50Hz/60Hz 绝缘等级：B 额定能力：4.5/3.5W	GB/T 14536.1-2008	
CQC17002182215	四通阀	浙江三花智能控制股份有限公司	浙江三花智能控制股份有限公司	SHF-7H-34U-P/SQ-A2522G-002207 线圈型号：SHF-4-10L3	GB/T 14536.1-2022	
CQC08002027926	四通阀	浙江盾安禾田金属有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	DSF-9-R410A 220V-240V 50/60Hz	GB/T 14536.1-2022	
CQC08002027926	四通阀	浙江盾安禾田金属有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	DSF-11-R410A 220V-240V 50/60Hz	GB/T 14536.1-2022	
CQC15002121690	四通阀	冈山精工（中山）有限公司	冈山精工（中山）有限公司	DSF(G)-C7 220-240VAC4.5/3.5W 50/60HZ 15.4VDC 9.78W 1型	GB/T 14536.1-2022	
CQC15002121690	四通阀	冈山精工（中山）有限公司	冈山精工（中山）有限公司	DSF-C7 220-240VAC4.5/3.5W 50/60HZ 15.4VDC 9.78W 1型	GB/T 14536.1-2022	
CQC11002065876	四通阀	中山市港利制冷配件有限公司	中山市港利制冷配件有限公司	SHF-7-R410A 220-240VAC 50/60Hz 4.5/3.5W 1型	GB/T 14536.1-2008	
CQC12003067028	接线端子	温州市利自加电器有限公司	温州市利自加电器有限公司	美的型号：JXZ-PZ6Z-A（厂家型号 JXZ-1206A） 660V 4mm ²	GB/T13140.1-2008 ;GB/T13140.2-2008; GB/T17196-2017	
CQC09003033604	接线端子	常州凯都电器有限公司	常州凯都电器有限公司	美的型号：JXZ-PZ6Z-A（厂家型号 JXG-6E） 600V 4mm ²	GB/T13140.1-2008 ;GB/T13140.2-2008; GB/T17196-2017	
CQC03003008870	接线端子	佛山市顺德区源峰五金电器有限公司	佛山市顺德区源峰五金电器有限公司	美的型号：JXZ-PZ6Z-A（厂家型号 YF2001） 660V 4mm ²	GB/T13140.1-2008 ;GB/T13140.2-2008; GB/T17196-2017	
CQC12003067025	接线端子	温州市利自加电器有限公司	温州市利自加电器有限公司	美的型号：JXZ-PT5H-A（厂家型号：JXZ-1205C） 660V 4mm ²	GB/T13140.1-2008 ;GB/T13140.2-2008; GB/T17196-2017	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
CQC09003033604	接线端子	常州凯都电器有限公司	常州凯都电器有限公司	美的型号：JXZ-PT5H-A（厂家型号：JXG-5A）450V 4mm ²	GB/T13140.1-2008；GB/T13140.2-2008；GB/T17196-2017	
CQC03003008870	接线端子	佛山市顺德区源峰五金电器有限公司	佛山市顺德区源峰五金电器有限公司	美的型号：JXZ-PT5H-A（厂家型号：YF2004A）660V 4mm ²	GB/T13140.1-2008；GB/T13140.2-2008；GB/T17196-2017	
2020970207000171	熔断器	好利来(厦门)电路保护科技有限公司	好利来(厦门)电路保护科技有限公司	5CT T6.3AH 250V 额定电流：6.3A 额定电压：250VAC	GB9364.1-1997；GB/T9364.2-1997	
2020970207000032	熔断器	东莞市贝特电子科技有限公司	东莞市贝特电子科技有限公司	524-6.3A/250V 额定电流：6.3A 额定电压：250VAC	GB9364.1-1997；GB/T9364.2-1997	
2020970207000083	熔断器	旭程电子(深圳)有限公司	旭程电子(深圳)有限公司	5H 6.3A/250V 额定电流：6.3A 额定电压：250VAC	GB9364.1-1997；GB/T9364.2-1997	
2020970207000171	熔断器	好利来(厦门)电路保护科技有限公司	好利来(厦门)电路保护科技有限公司	5CT T6.3AH 250V 额定电流：6.3A 额定电压：250VAC	GB9364.1-1997；GB/T9364.2-1997	
2020970207000032	熔断器	东莞市贝特电子科技有限公司	东莞市贝特电子科技有限公司	524-6.3A/250V 额定电流：6.3A 额定电压：250VAC	GB9364.1-1997；GB/T9364.2-1997	
2020970207000083	熔断器	旭程电子(深圳)有限公司	旭程电子(深圳)有限公司	5H 6.3A 250V 额定电流：6.3A 额定电压：250VAC	GB9364.1-1997；GB/T9364.2-1997	
随整机测试	熔断器	好利来(中国)电子科技有限公司	好利来(中国)电子科技有限公司	61CT(P)-250H 额定电流：25A 额定电压：500VAC	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	熔断器	旭程电子(深圳)有限公司	旭程电子(深圳)有限公司	6H 25A500V 额定电流：25A 额定电压：500VAC	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
CQC10001050765	开关变压器	惠州佳扬电子科技有限公司	惠州佳扬电子科技有限公司	EE2520K321(美的型号 EE25(5+5)3/P5-0.82L) 参数 IN: AC 220V 50Hz OUT:12V/0.85A+24V/0.35A+17V/0.06A	GB/T 19212.1-2016;GB/T 19212.17-2019	
CQC16001142694	开关变压器	佛山市顺德区崧亮实业有限公司	佛山市顺德区崧亮实业有限公司	ZL-E25010(美的型号 EE25(5+5)3/P5-0.82L) 参数 IN: AC 220V 50Hz OUT:12V/0.85A+24V/0.35A+17V/0.06A	GB/T 19212.1-2016;GB/T 19212.17-2019	
CQC11001063365	开关变压器	东莞市石碣惟美电子厂	东莞市惟美电子有限公司	EE2520K321(美的型号 EE25(5+5)3/P5-0.82L) 参数 IN: AC 220V 50Hz OUT:12V/0.85A+24V/0.35A+17V/0.06A	GB/T 19212.1-2016;GB/T 19212.17-2019	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
CQC13001097241	开关变压器	明光市锐创电气有限公司	明光市锐创电气有限公司	EE25 (5+5) 3/P5-0.82L(美 的 型 号 EE25 (5+5) 3/P5-0.82L) 参数 IN: AC 220V 50Hz OUT:12V/0.85A+24V/0.35A+17V/0.06A	GB/T 19212.1-2016;GB/T 19212.17-2019	
CQC16001153949	开关变压器	惠州佳扬电子科技有限公司	惠州佳扬电子科技有限公司	美的型号：EC022 (5+6) 4/P4-0.95L2 厂家型号：EC022 (5+6) 4/P4-0.95L2 输入电压：110V~264V 输出绕组 1：7V 100mA 输出绕组 2：12V 850mA 输出绕组 3：21V 100mA 输出绕组 4：17~27V 100mA	GB19212.1-2008, GB/T19212.17-2013	
CQC18001210469	开关变压器	广西容县晶石科技有限公司	广西容县晶石科技有限公司	美的型号：EC022 (5+6) 4P4-0.95L2 厂家型号：BCK-25-0544 输入电压：110V~264V 输出绕组 1：7V 100mA 输出绕组 2：12V 850mA 输出绕组 3：21V 100mA 输出绕组 4：17~27V 100mA	GB19212.1-2008, GB/T19212.17-2013	
CQC11002066606	继电器	东莞市中汇瑞德电子股份有限公司	东莞市中汇瑞德电子股份有限公司	CHF-S-112DA2 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	(防 爆 证 书 : CNEx19.2487U)
CQC11002059552	继电器	浙江美硕电气科技股份有限公司	浙江美硕电气科技股份有限公司	MPY-S-112-A 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	(防 爆 证 书 : CNEx20.2447U)
CQC02001002131	继电器	三友联众集团股份有限公司	三友联众集团股份有限公司	SFK-112DM 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	(防 爆 证 书 : CNEx19.5420U)
CQC09002030584	继电器	三友联众集团股份有限公司	明光市三友电子有限公司	SFK-112DM 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	(防 爆 证 书 : CNEx19.5435U)
CQC10002052738	继电器	旺荣电子（深圳）有限公司	旺荣电子（深圳）有限公司	RF-SS-112DMF 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	防爆证书：CNEx22.1594U)

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
CQC16002139599	继电器	旺荣电子（深圳）有限公司	黄山旺荣电子有限公司	RF-SS-112DMF 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx19.3000U）
CQC13002098165	继电器	厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏远达电器有限公司	HF102F/T-12VDC 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx20.1177U）
CQC12002080598	继电器	宁波天波港联电子有限公司	宁波天波港联电子有限公司	TRAF D-12VDC-H 触点负载：20A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx23.0816U）
CQC02001002114	继电器	三友联众集团股份有限公司	三友联众集团股份有限公司	SJ-SH-112DM2 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx19.5422U）
CQC10002049964	继电器	浙江美硕电气科技股份有限公司	浙江美硕电气科技股份有限公司	MPD-S-112-A 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx20.2445U）
CQC11002066606	继电器	东莞市中汇瑞德电子股份有限公司	东莞市中汇瑞德电子股份有限公司	A1-S-112DA 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx19.2486U）
CQC07001019820	继电器	三友联众集团股份有限公司	三友联众集团股份有限公司	SRB-SH-112DM2 触点负载：5A/277VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx15.1523U）
CQC11002059553	继电器	浙江美硕电气科技股份有限公司	浙江美硕电气科技股份有限公司	MPR-S-112-A 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx20.2448U）
CQC11002055116	继电器	东莞市中汇瑞德电子股份有限公司	中汇瑞德电子（芜湖）有限公司	CHM-S-112DA3 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx20.0688U）
CQC17002168380	继电器	厦门宏发电声股份有限公司	漳州宏发电声有限公司	HF46F/12-HS1(335) 触点负载：5A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx19.4133U）
CQC12002078691	继电器	旺荣电子（深圳）有限公司	旺荣电子（深圳）有限公司	RA1-112LM 触点负载：30A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx17.1774U）
CQC10002051838	继电器	浙江美硕电气科技股份有限公司	浙江美硕电气科技股份有限公司	MPQ1-S-112D-A 触点负载：30A/240VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx16.2483U）
CQC02001002109	继电器	三友联众集团股份有限公司	三友联众集团股份有限公司	SLA-SH-112DMJ 触点负载：30A/250VAC	GB/T21711.1-2008	（防爆证书：CNEx19.5423U）

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
2014010105735649	电源线	广东华声电器实业有限公司	广东华声电器实业有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 5×2.5mm ²	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T 8734.3-2016	
2011010105466681	电源线	广东日丰电缆股份有限公司	广东日丰电缆股份有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 5×2.5mm ²	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016	
2002010105006801	电源线	广州番禺电缆集团有限公司	广州番禺电缆集团有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 5×2.5mm ²	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016	
2005010105163686	电源线	芜湖顺成电子有限公司	芜湖顺成电子有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 5×2.5mm ²	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016	
2010010105441828	电源线	扬州华声电子实业有限公司	扬州华声电子实业有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 5×2.5mm ²	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016	
2002010105025503	电源线	广州环球电业电器有限公司	广州环球电业电器有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 5×2.5mm ²	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016	
2002010104014751	互连线	广东华声电器实业有限公司	广东华声电器实业有限公司	YZW 300/500V 6×1.5mm ²	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004	
2009010104342818	互连线	扬州华声电子实业有限公司	扬州华声电子实业有限公司	YZW 300/500V 6×1.5mm ²	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004	
2011010104466684	互连线	广东日丰电缆股份有限公司	广东日丰电缆股份有限公司	YZW 300/500V 6×1.5mm ²	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004	
2011010104466399	互连线	广州番禺电缆集团有限公司	广州番禺电缆集团有限公司	YZW 300/500V 6×1.5mm ²	GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004	
随整机测试	室外主控板	广东美的制冷设备有限公司	广东美的制冷设备有限公司	KFR-120WBP3SN1-D01 (Rx24T+RX13T+PS22A76+TNY279).D.13.WP2-1	GB4706.1-2005 GB 4706.32-2012	
随整机测试	室内主控板	广东美的制冷设备有限公司	广东美的制冷设备有限公司	KFR-51L/BP3DN8Y-PA401.D2.12.NP1-1 (AGWL)	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	顺德崧亮实业有限公司	顺德崧亮实业有限公司	UL1015 300/500V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	顺德崧亮实业有限公司	顺德崧亮实业有限公司	UL3321 300/500V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机测试	压缩机连接线	乐清市宇凯线缆有限公司	乐清市宇凯线缆有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	乐清市宇凯线缆有限公司	乐清市宇凯线缆有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市珠城电气有限公司	佛山市珠城电气有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市珠城电气有限公司	佛山市珠城电气有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	佛山市泓成电气有限公司	佛山市泓成电气有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机测试	压缩机连接线	佛山市泓成电气有限公司	佛山市泓成电气有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	武汉市建成电气有限公司	武汉市建成电气有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	武汉市建成电气有限公司	武汉市建成电气有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	武汉顺成电子有限公司	武汉顺成电子有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	武汉顺成电子有限公司	武汉顺成电子有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	常州市美华电器有限公司	常州市美华电器有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	常州市美华电器有限公司	常州市美华电器有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机测试	压缩机连接线	东莞市久旺电子有限公司	东莞市久旺电子有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	东莞市久旺电子有限公司	东莞市久旺电子有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	邯郸市崧亮电子技术有限公司	邯郸市崧亮电子技术有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	邯郸市崧亮电子技术有限公司	邯郸市崧亮电子技术有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	芜湖崧亮电子有限公司	芜湖崧亮电子有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	芜湖崧亮电子有限公司	芜湖崧亮电子有限公司	UL3321 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	压缩机连接线	武汉崧亮电子有限公司	武汉崧亮电子有限公司	UL1015 300/500 V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机测试	压缩机连接线	武汉崧亮电子有限公司	武汉崧亮电子有限公司	UL3321 300/500V 3.3 mm2 2.0 mm2 1.5mm2 1.0mm2 /600V 12# 14# 15# 16#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市泓成电气有限公司	佛山市泓成电气有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	顺德崧亮实业有限公司	顺德崧亮实业有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	乐清市宇凯线缆有限公司	乐清市宇凯线缆有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	佛山市顺德区示阳电子科技有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市顺德区盈明电子塑料制品有限公司	佛山市顺德区盈明电子塑料制品有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	武汉顺成电子有限公司	武汉顺成电子有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	芜湖顺成电子有限公司	芜湖顺成电子有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	武汉崧亮电子有限公司	武汉崧亮电子有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	邯郸市崧亮电子技术有限公司	邯郸市崧亮电子技术有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	芜湖崧亮电子有限公司	芜湖崧亮电子有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	常州市美华电器有限公司	常州市美华电器有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	武汉市建成电气有限公司	武汉市建成电气有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	东莞市久旺电子有限公司	东莞市久旺电子有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	佛山市珠城电气有限公司	佛山市珠城电气有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	
随整机测试	电源端子与内部部件连线内部接地线	中山市华虹电器有限公司	中山市华虹电器有限公司	UL1015 300/500/600V 10# 12# 14# 15# 16# 18# 20#	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	

注：安全测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行的。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00501-CG2024-0160
首页	√	1	00501-CG2024-0160
描述与说明	√	14	00501-CG2024-0160
安全关键件清单	√	14	00501-CG2024-0160
报告组成	√	1	00501-CG2024-0160
安全型式试验报告	√	60	00501-CG2024-0160-S
电磁兼容型式试验报告	√	16	00501-CG2024-0160-E
封底	√	1	00501-CG2024-0160

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 威凯检测技术有限公司

地 址: 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

邮政编码: 510663

电 话: 020 32293888

传 真: 020 32293889

E-mail: office@cvc.org.cn